APPENDIX C - ANNULUS PRESSURE TEST

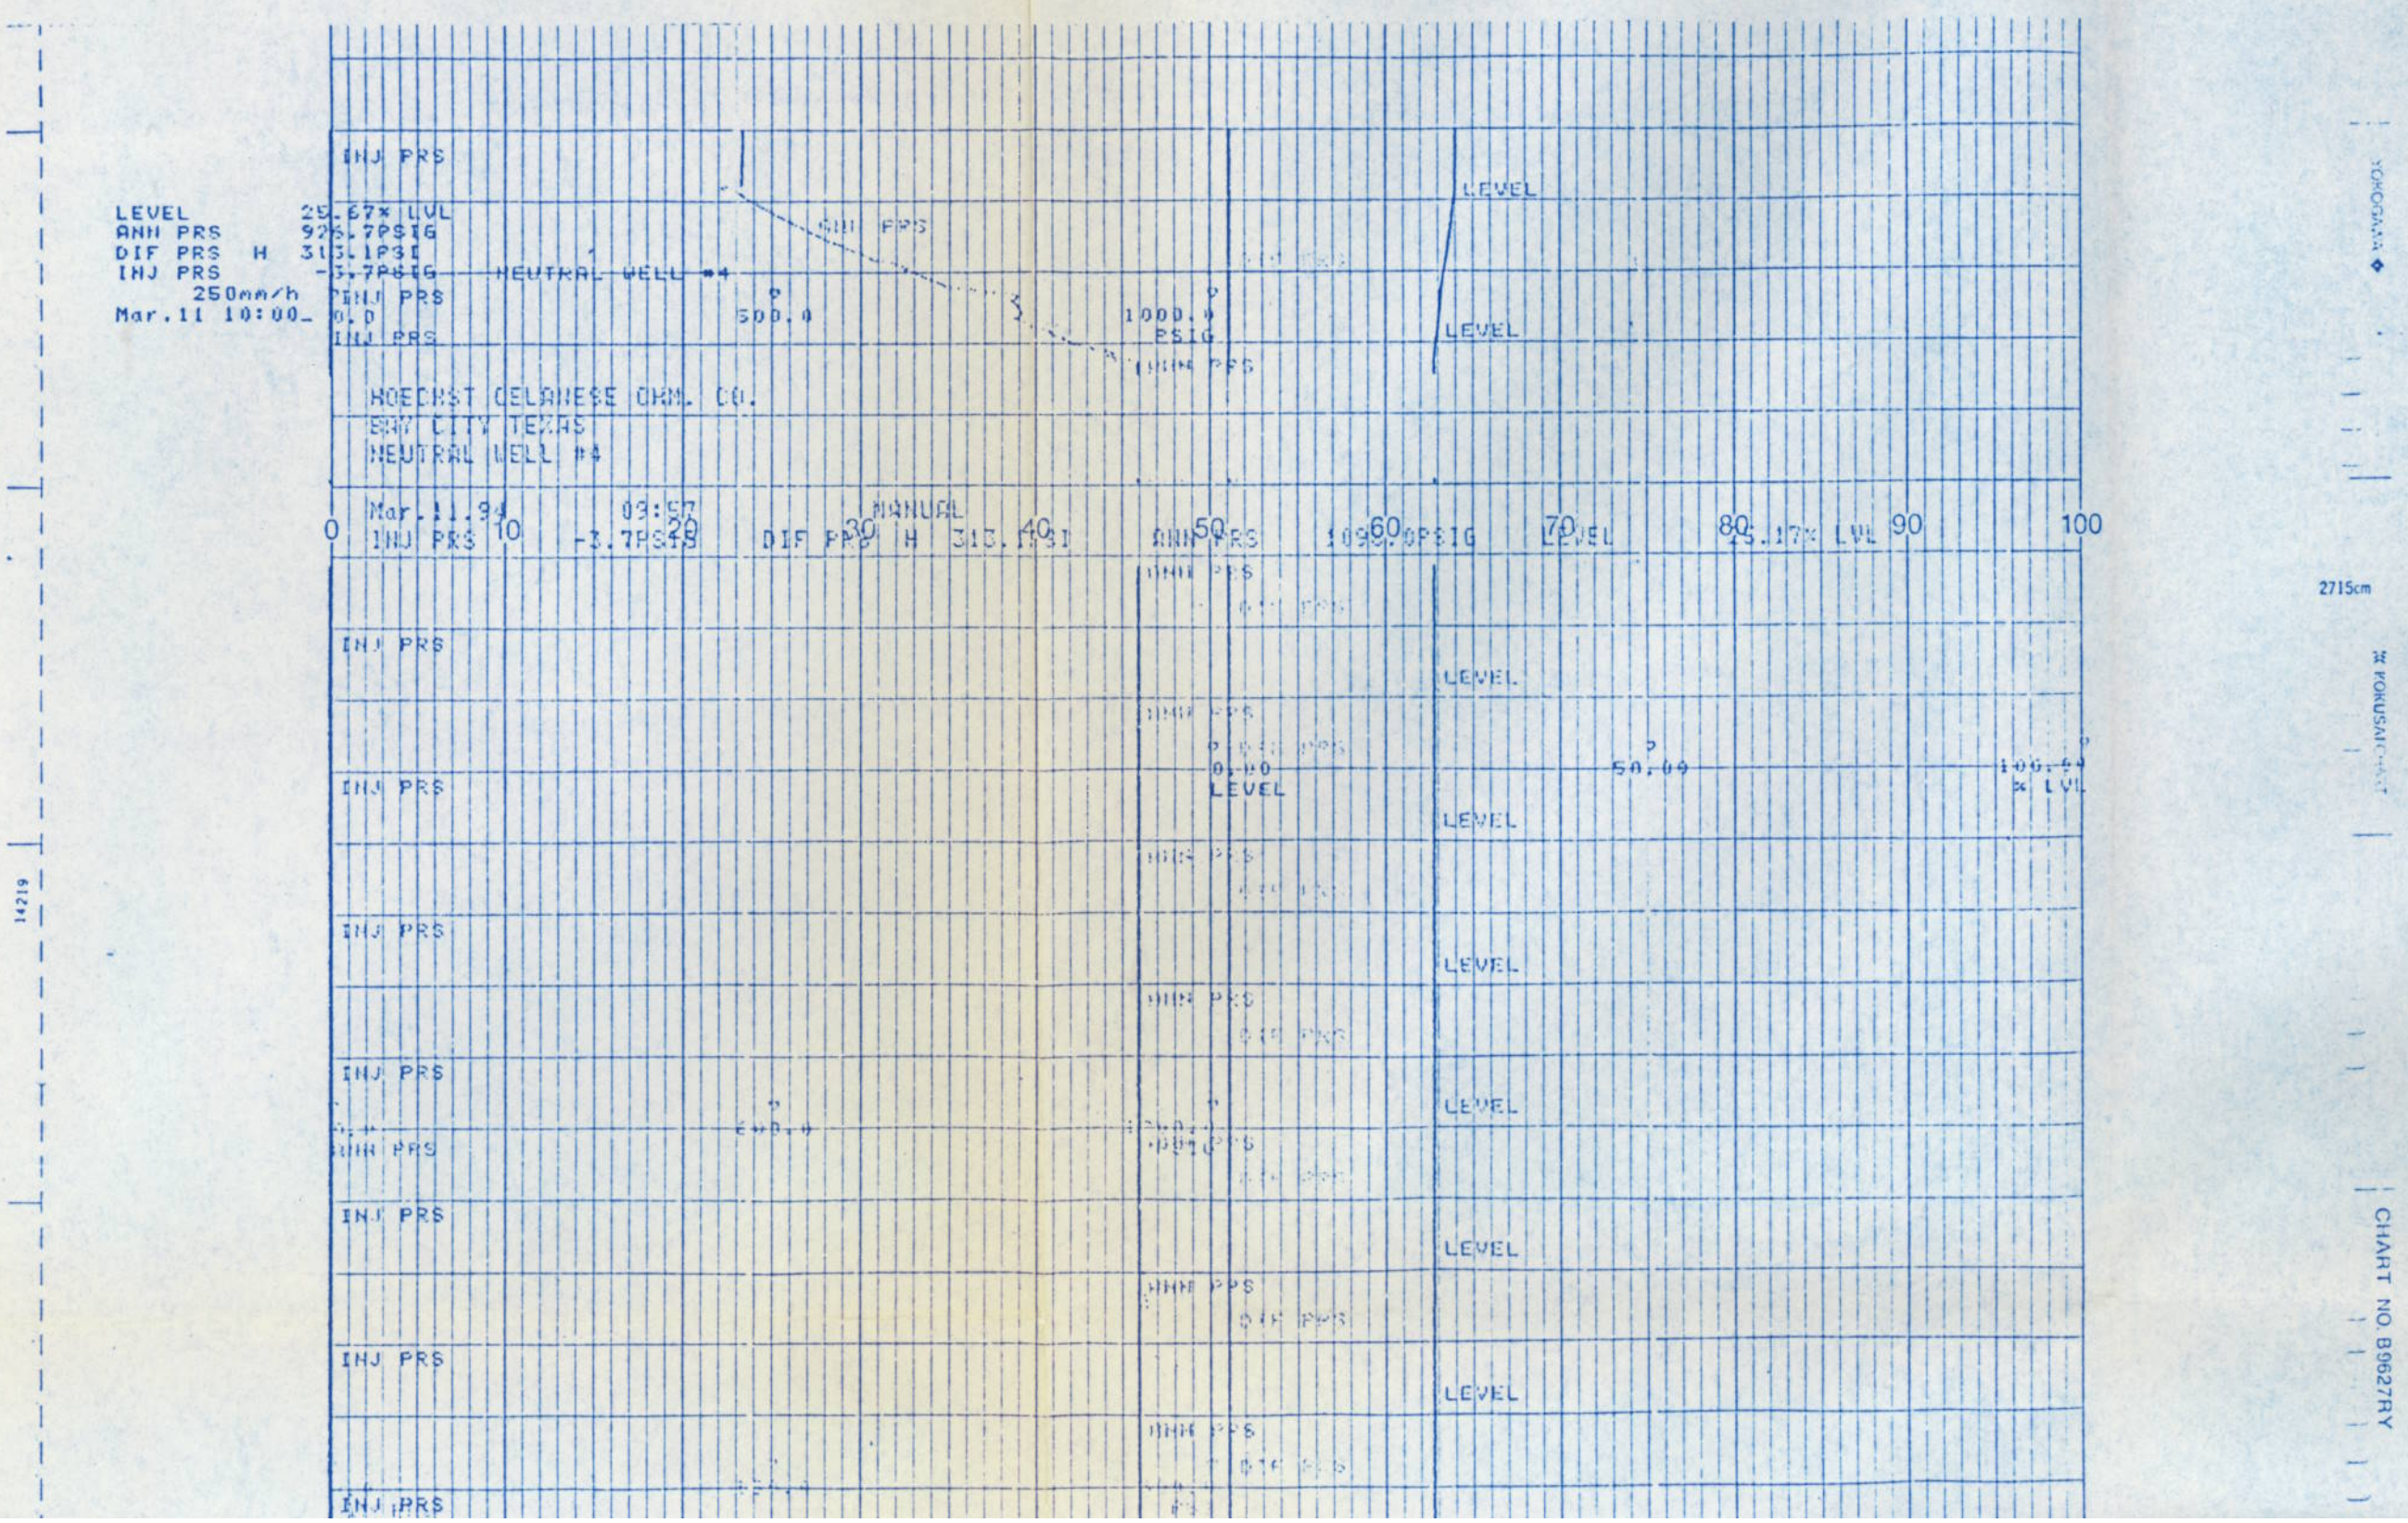
LEVEL 25.67% LVL
ANN PRS 926.7PSIG
DIF PRS H 313.1PSI
INJ PRS -3.7PSIG
250mm/h
Mar.11 10:00
NEUTRAL WELL #4
INJ PRS
0.0
500.0
1000.0
PSIG
LEVEL
HOECHST CELANESE CHEM. CO.
BAY CITY TEXAS
NEUTRAL WELL #4
Mar.11.94
03:57
MANUAL
INJ PRS -3.7PSIG
DIF PRS H 313.1PSI
ANN PRS 1096.0PSIG
LEVEL 25.17% LVL
0.00
LEVEL
50.00
100.00
% LVL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2715cm
CHART NO. B9627RY

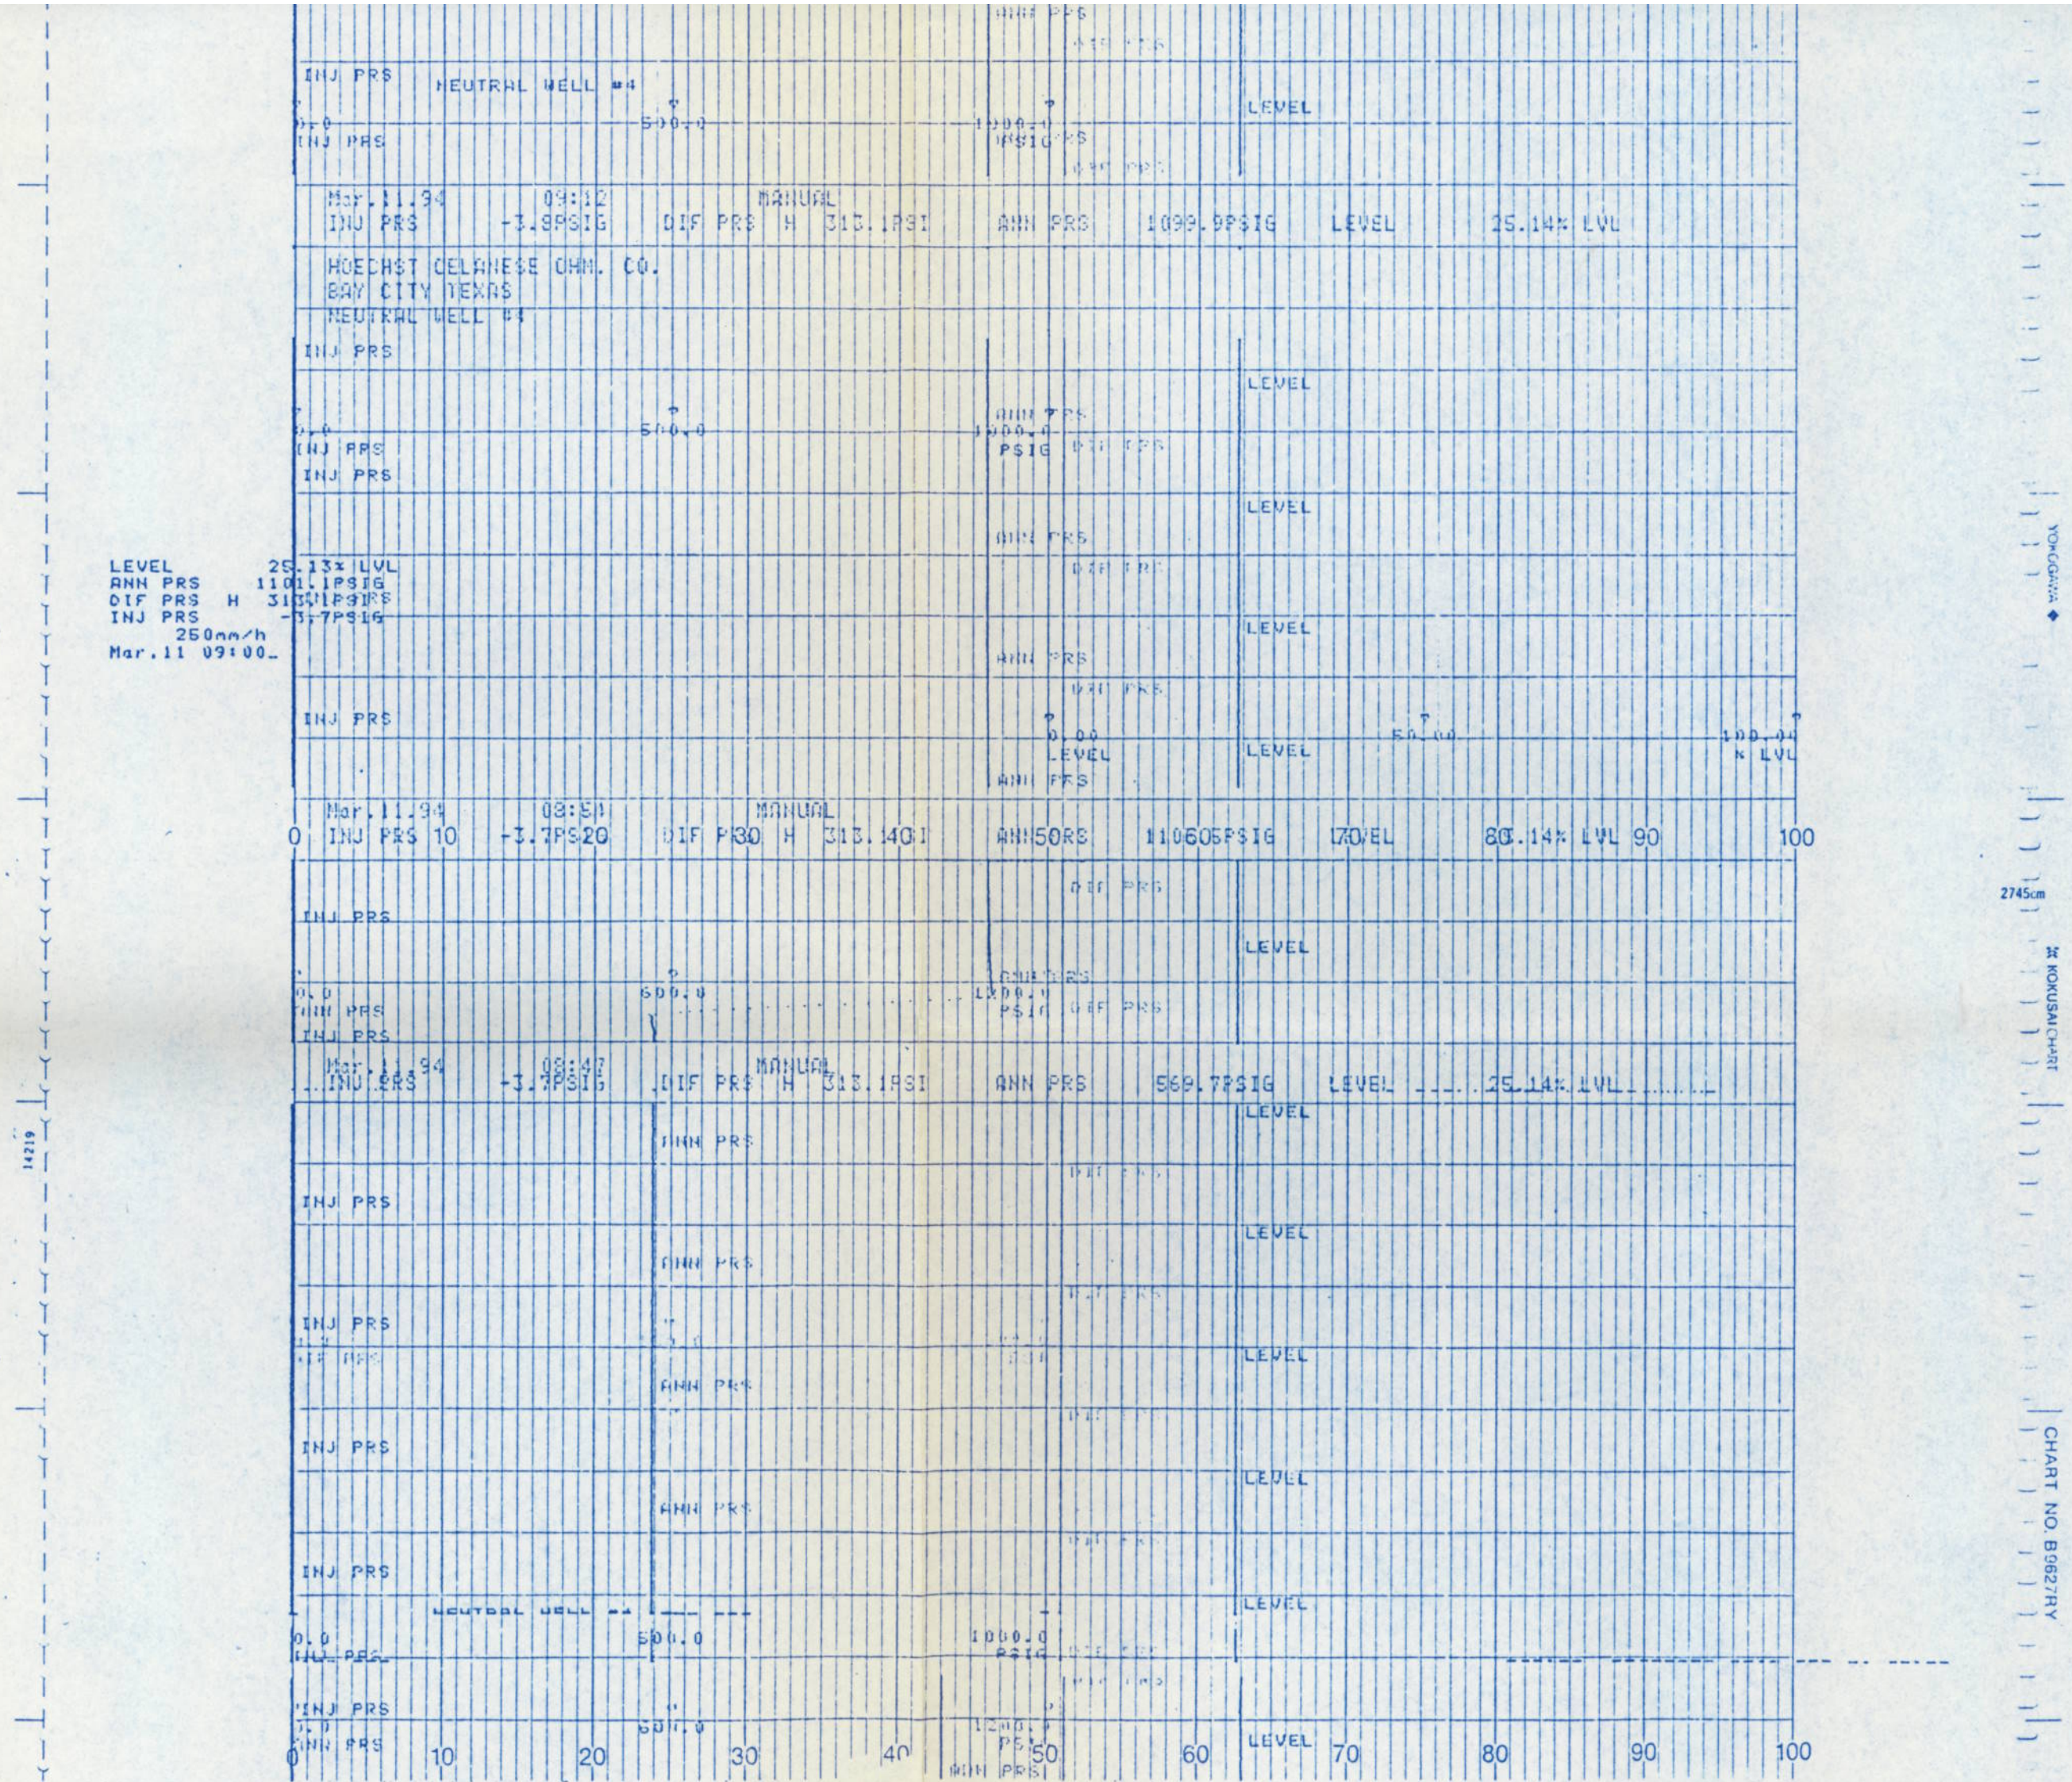

YOKOGAWA
2745cm
KOKUSAI CHART
CHART NO. B9627RY
14219