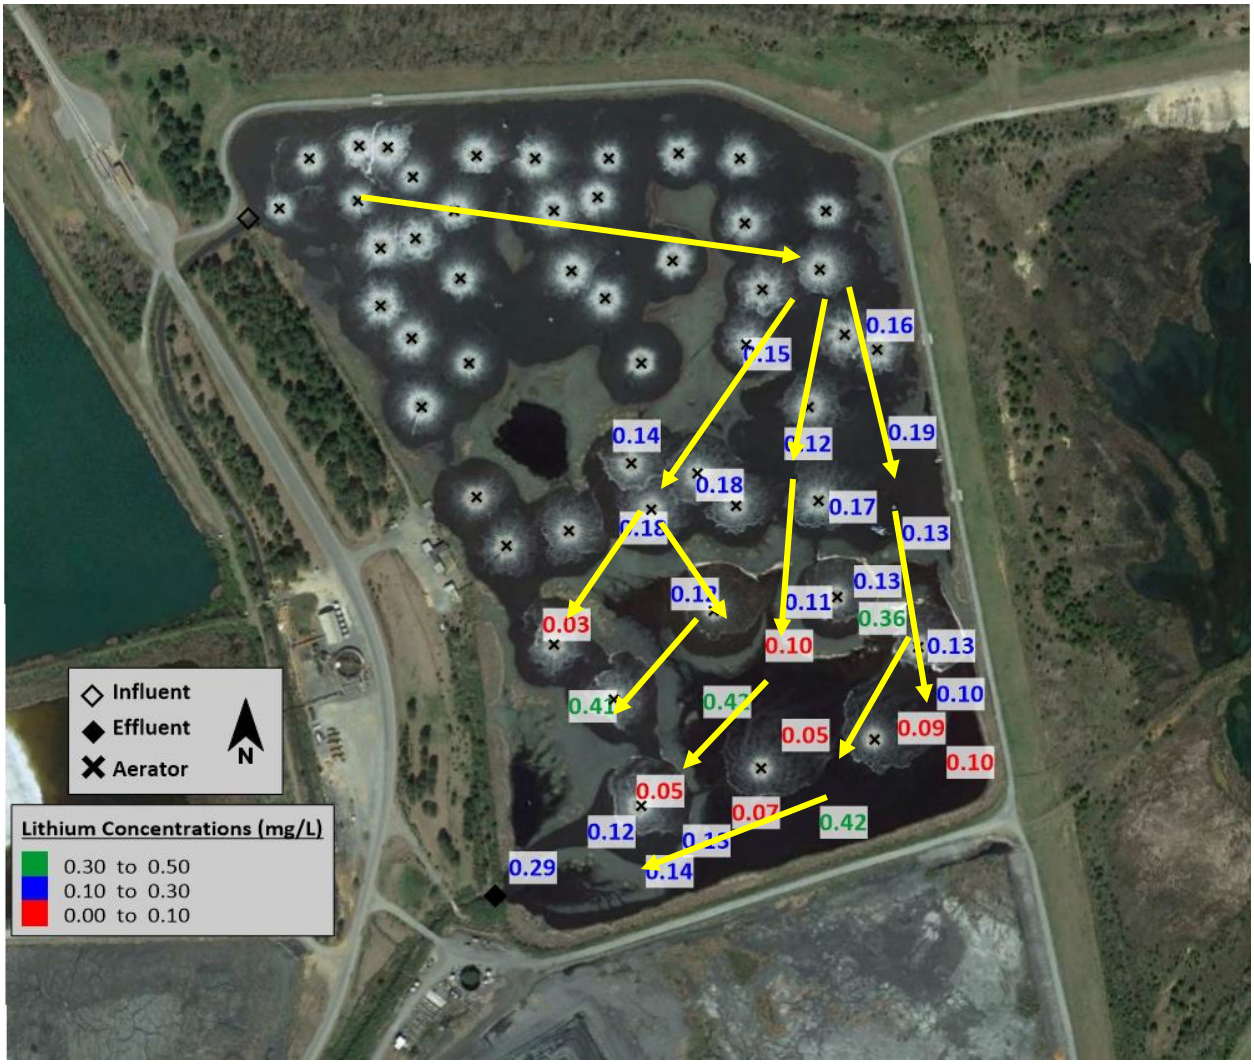
Influent
Effluent
Aerator
N
Lithium Concentrations (mg/L)
0.30 to 0.50
0.10 to 0.30
0.00 to 0.10
0.16
0.15
0.14
0.12
0.19
0.18
0.17
0.13
0.13
0.11
0.36
0.03
0.10
0.13
0.10
0.41
0.42
0.05
0.09
0.10
0.05
0.07
0.42
0.12
0.29
0.14