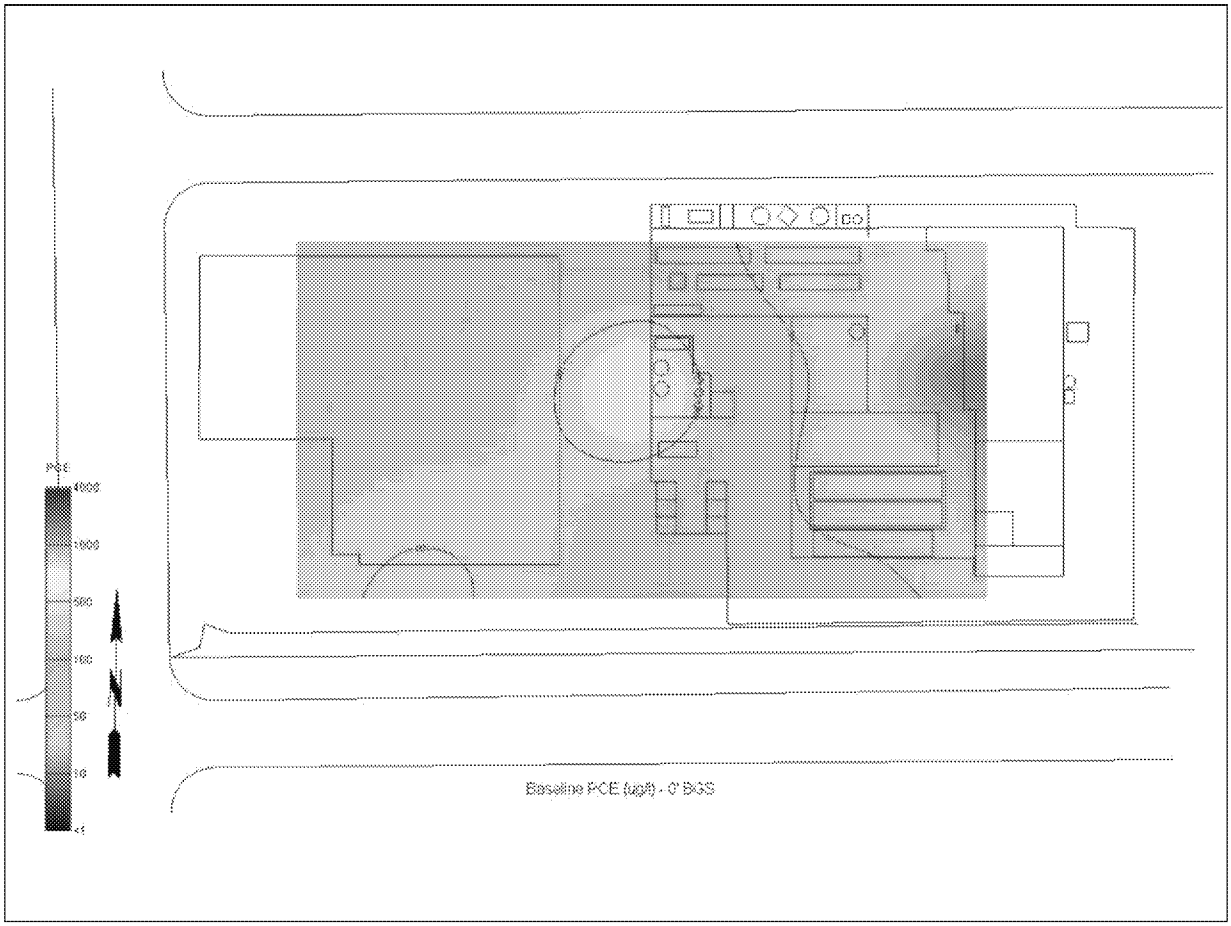
PCE
1000
500
100
50
10
1
Baseline PCE (ug/l) - 0' BGS

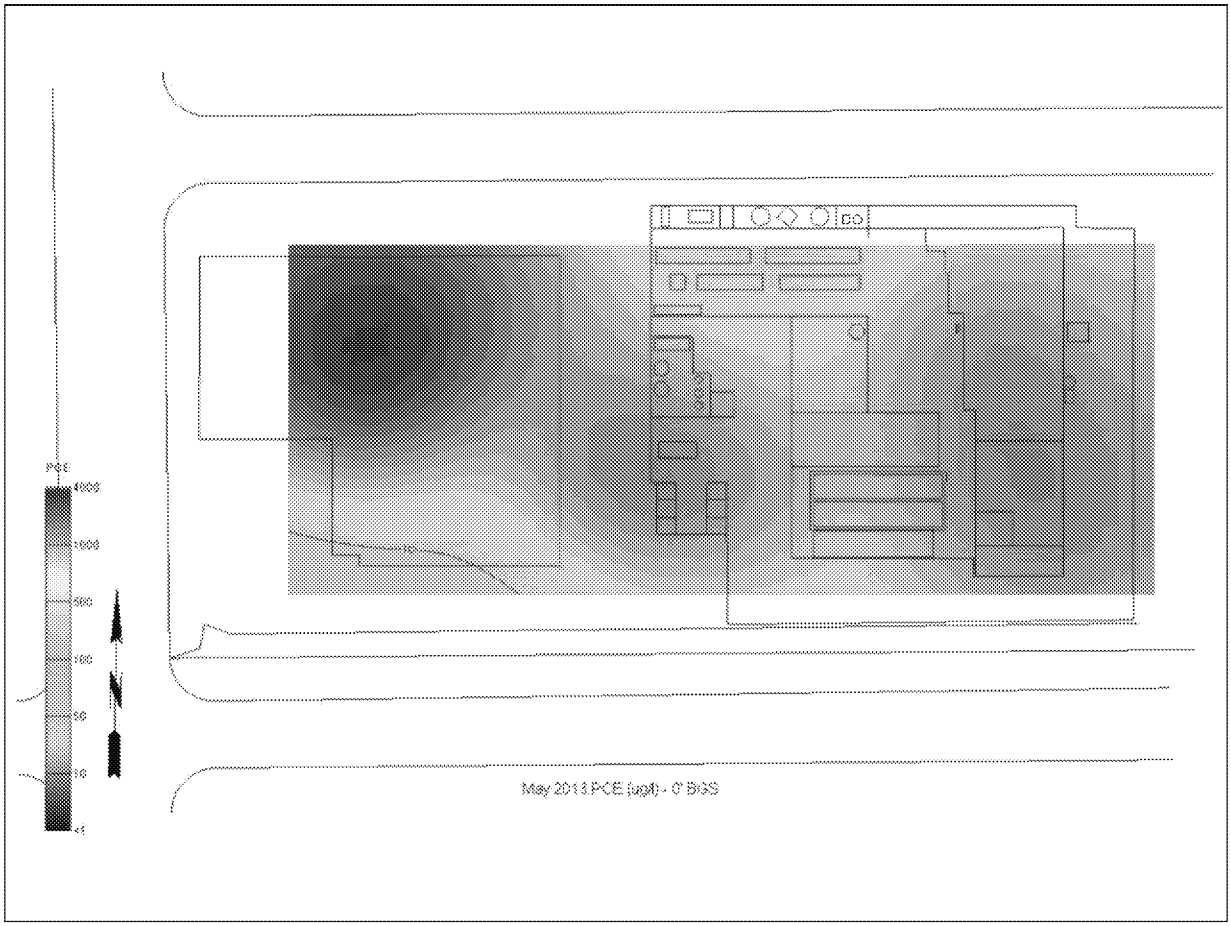
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
May 2013 PCE (ug/l) - 0' BGS

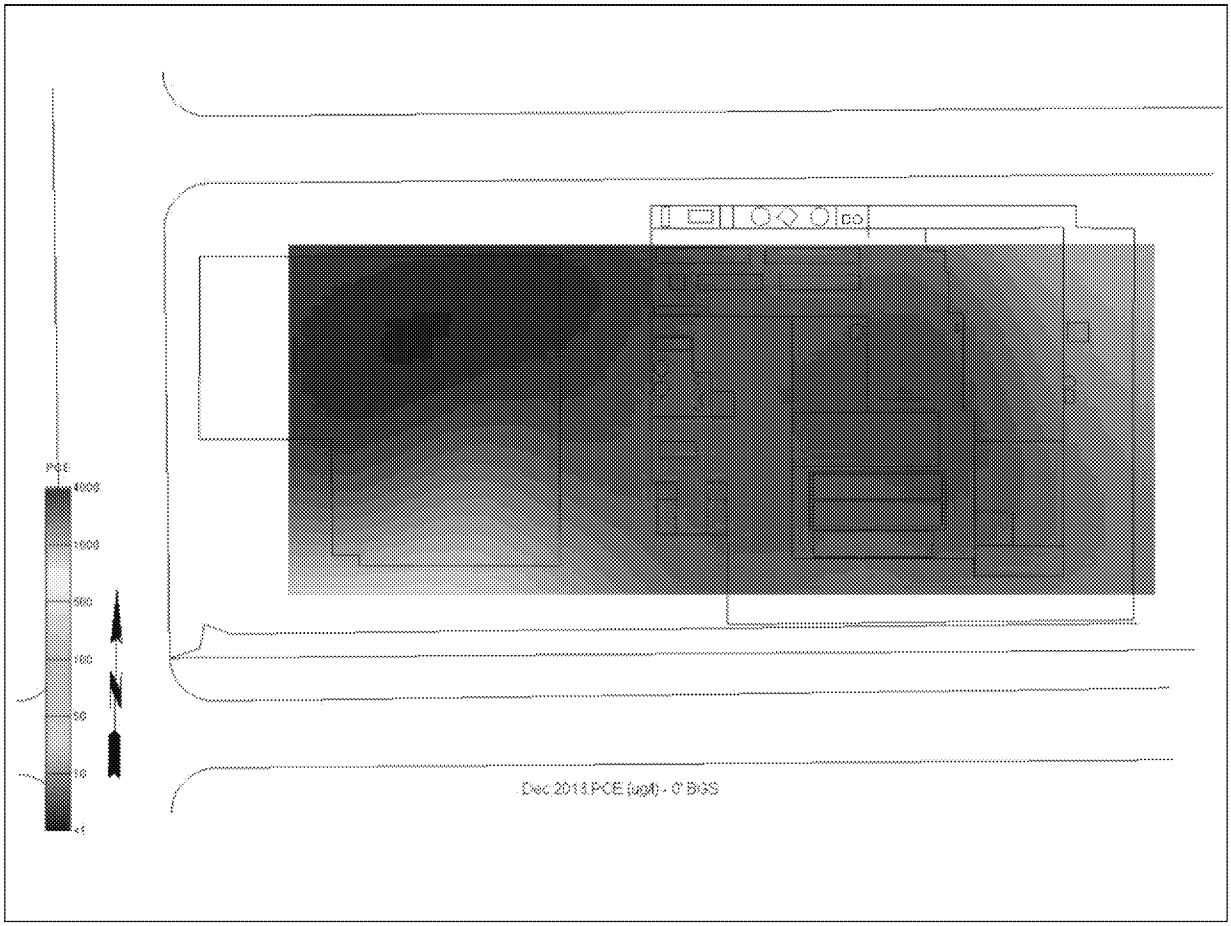
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
Dec 2013 PCE (ug/l) - 0' BGS

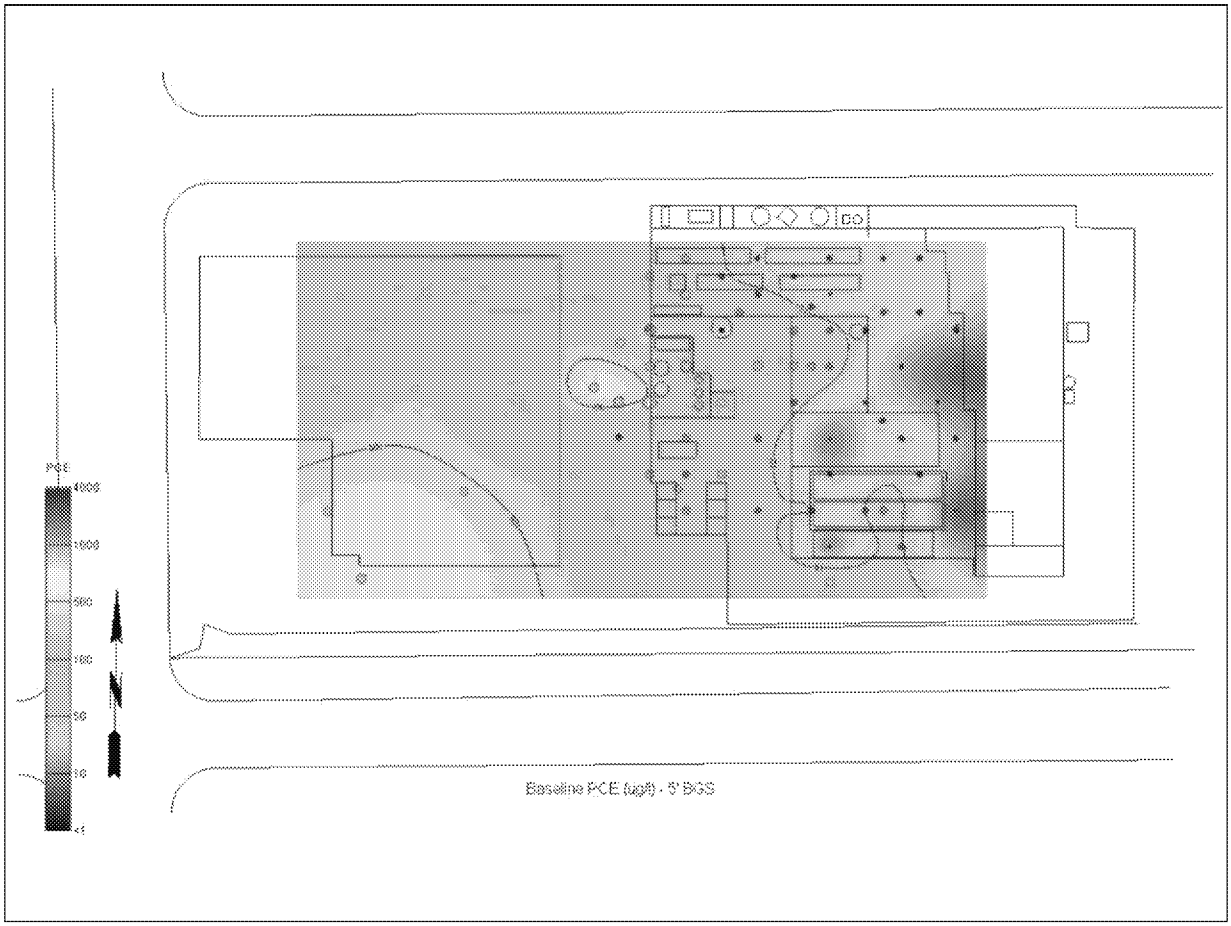
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
N
Baseline PCE (ug/l) - 5' BGS

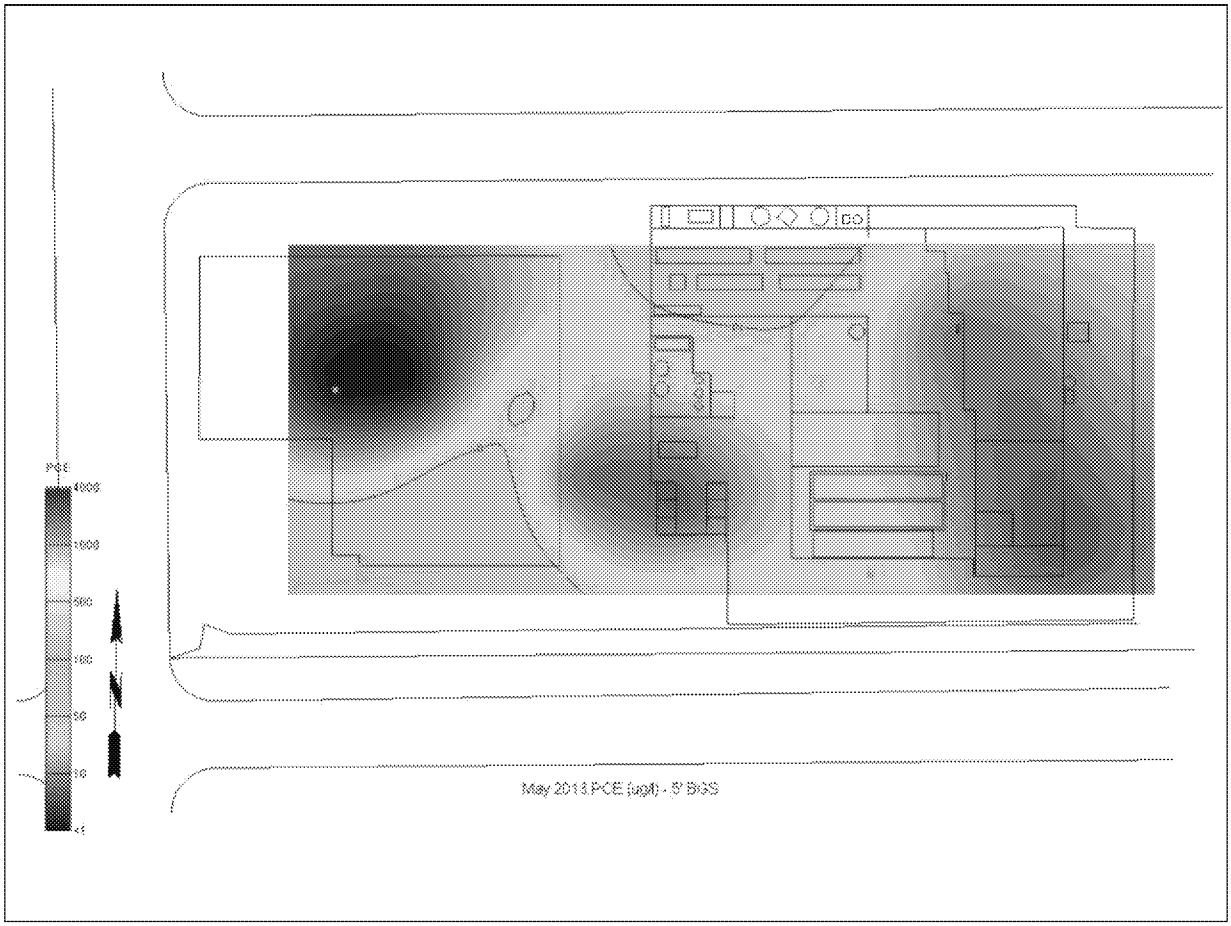
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
May 2013 PCE (ug/l) - 5' BGS

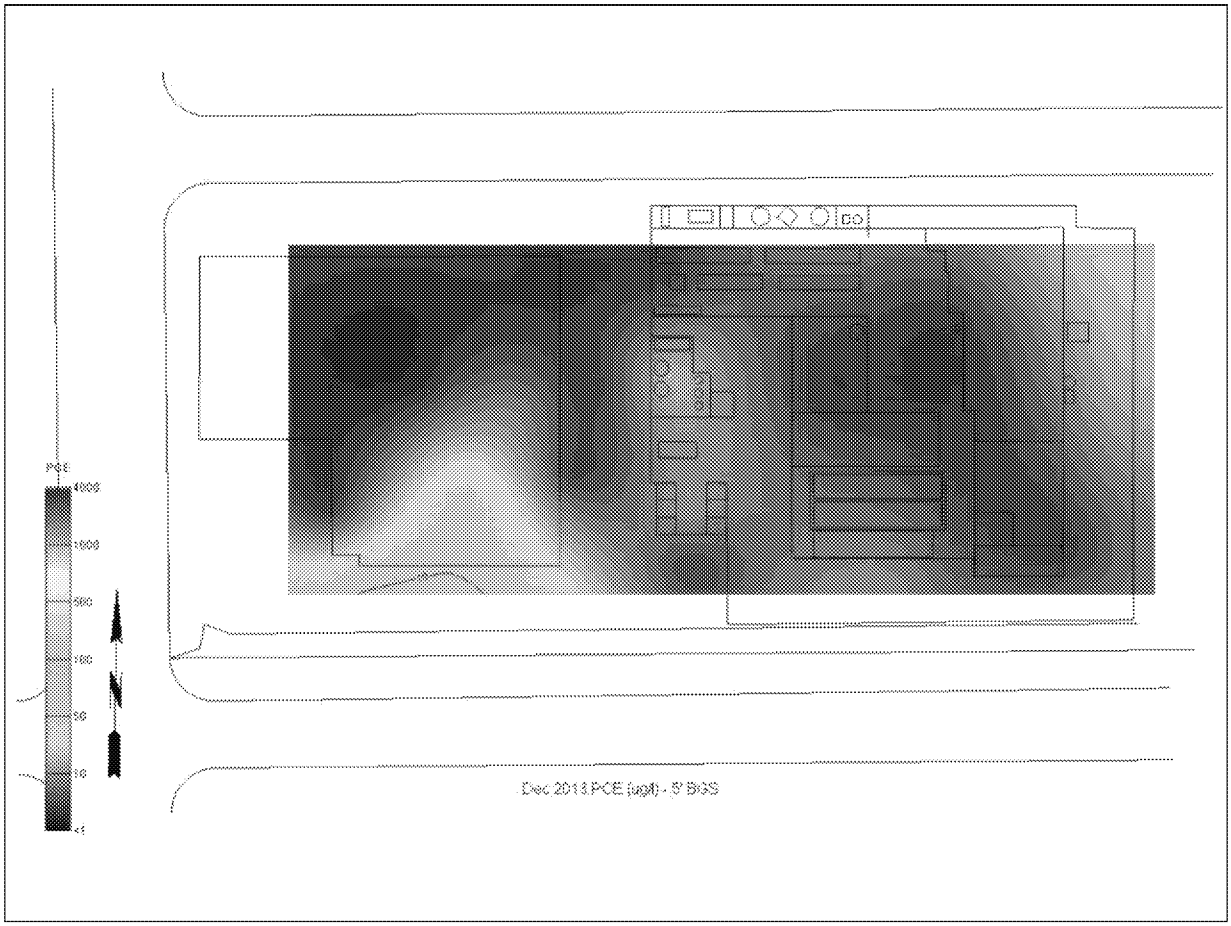
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
Dec 2013 PCE (ug/l) - 5' BGS

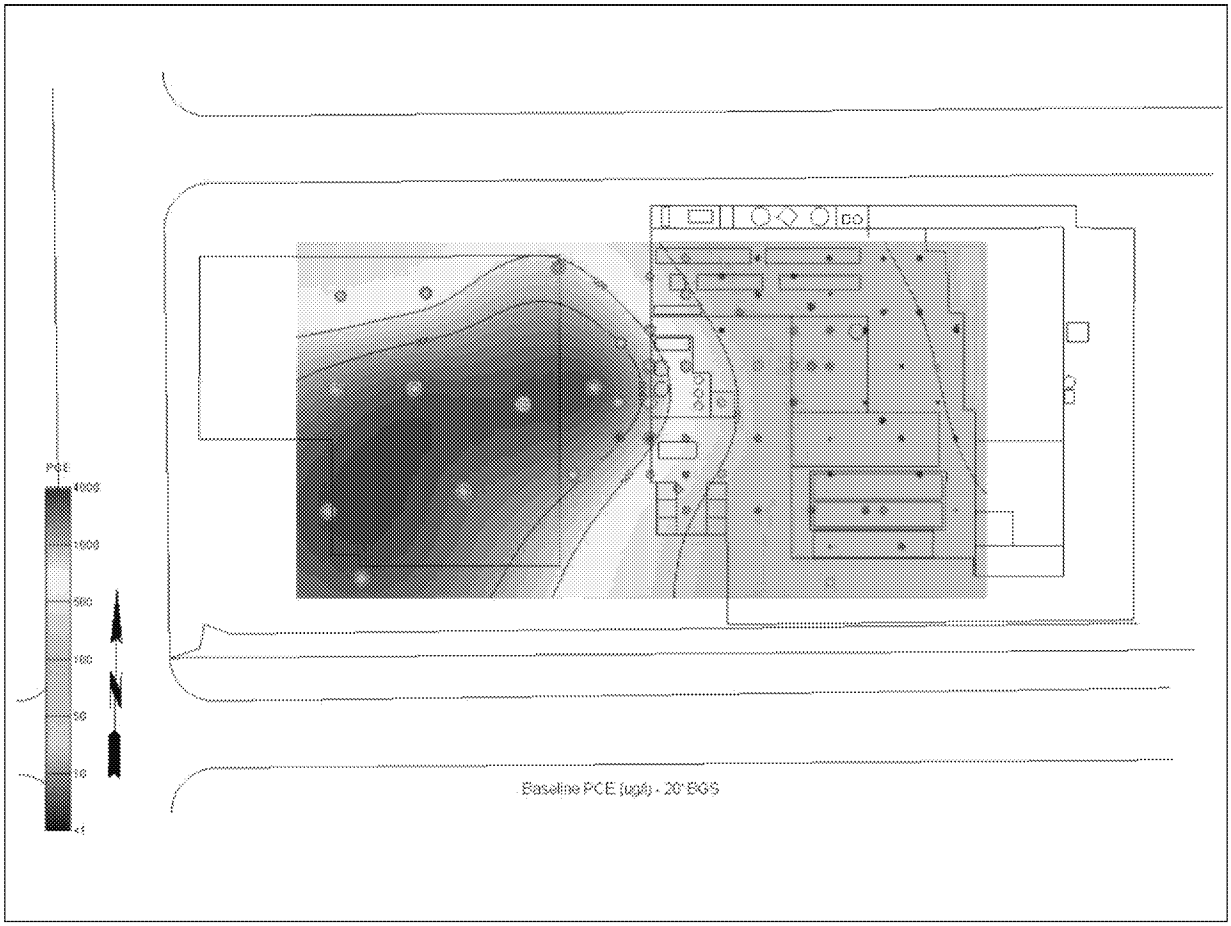
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
N
Baseline PCE (ug/l) - 20' BGS

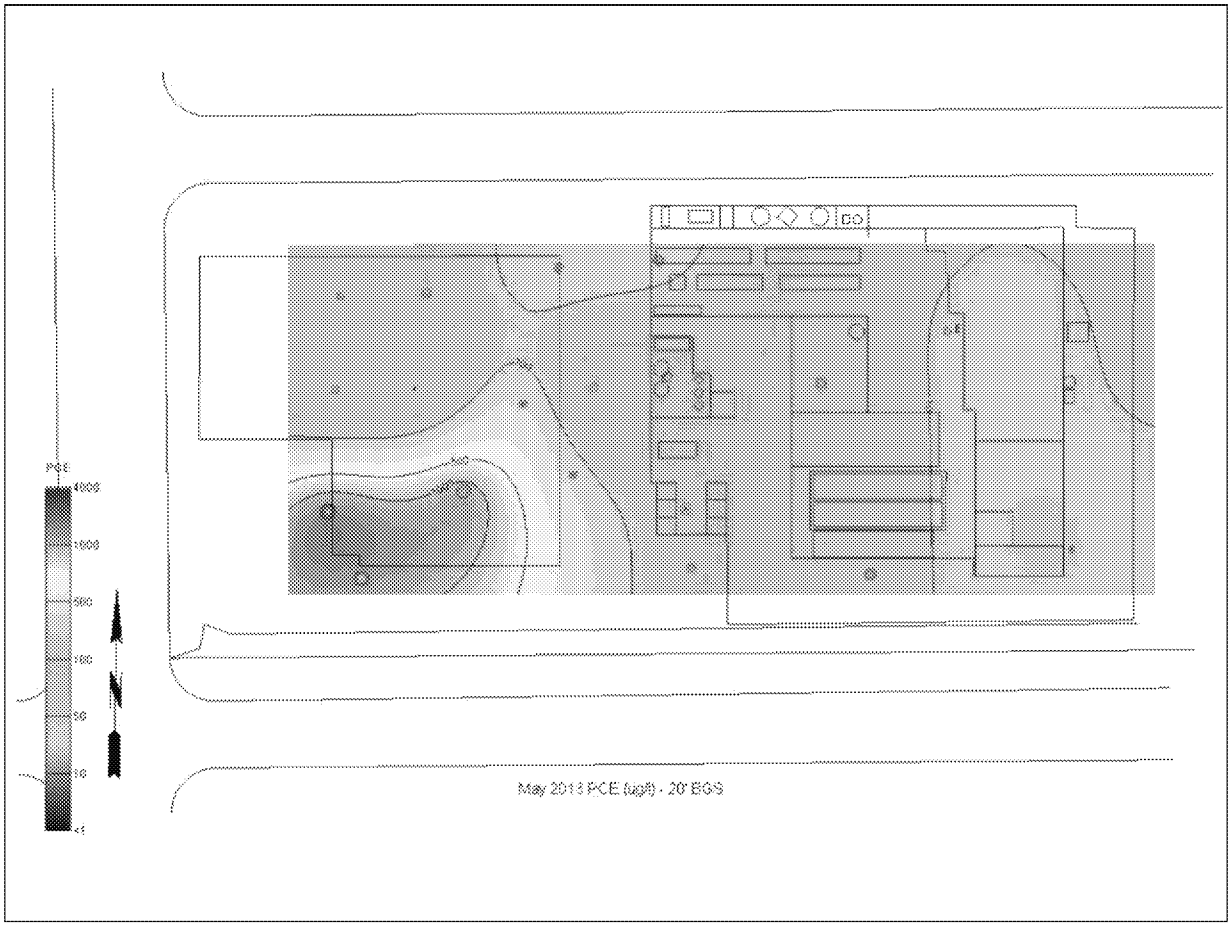
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
May 2018 PCE (ug/l) - 20' BGS

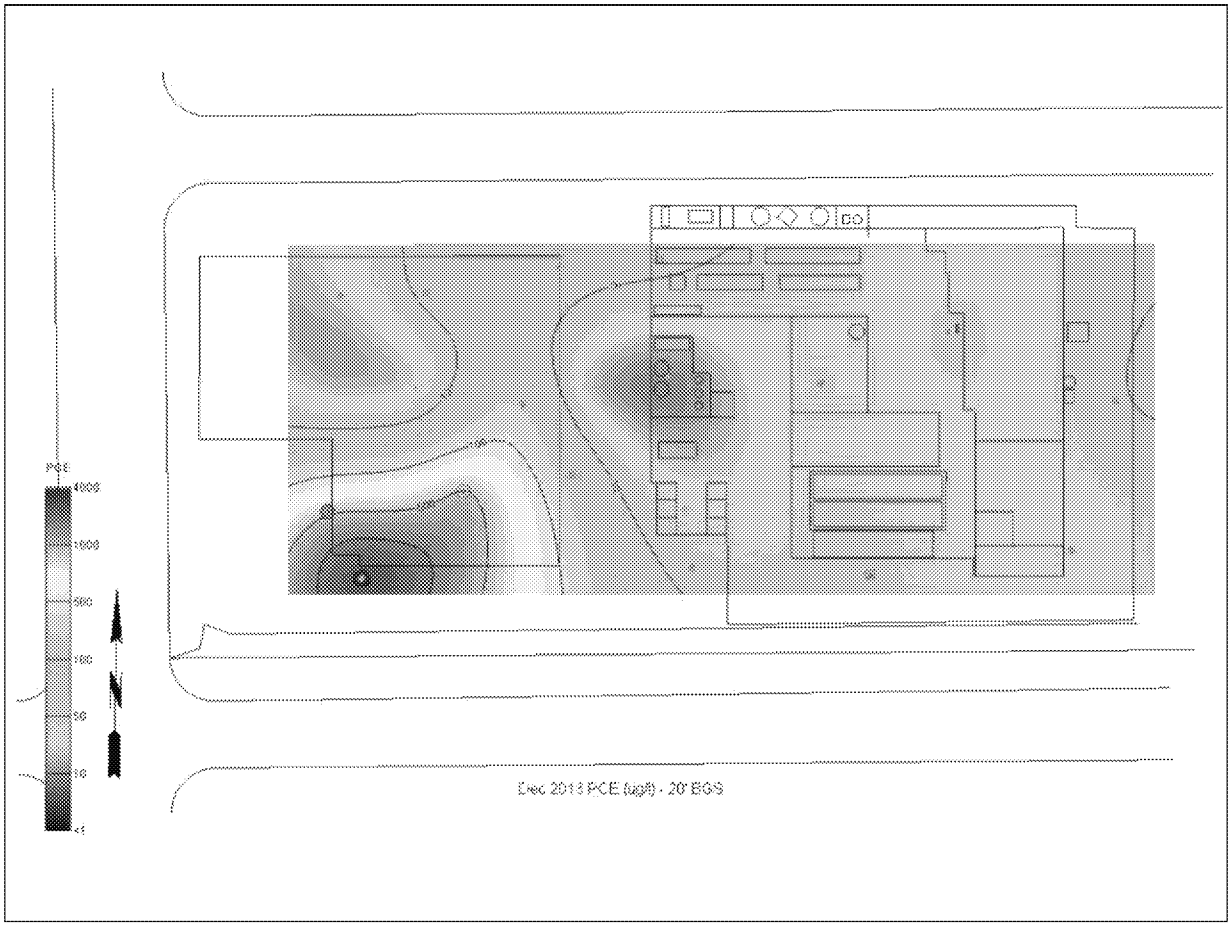
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
Dec 2018 PCE (ug/l) - 20' BGS

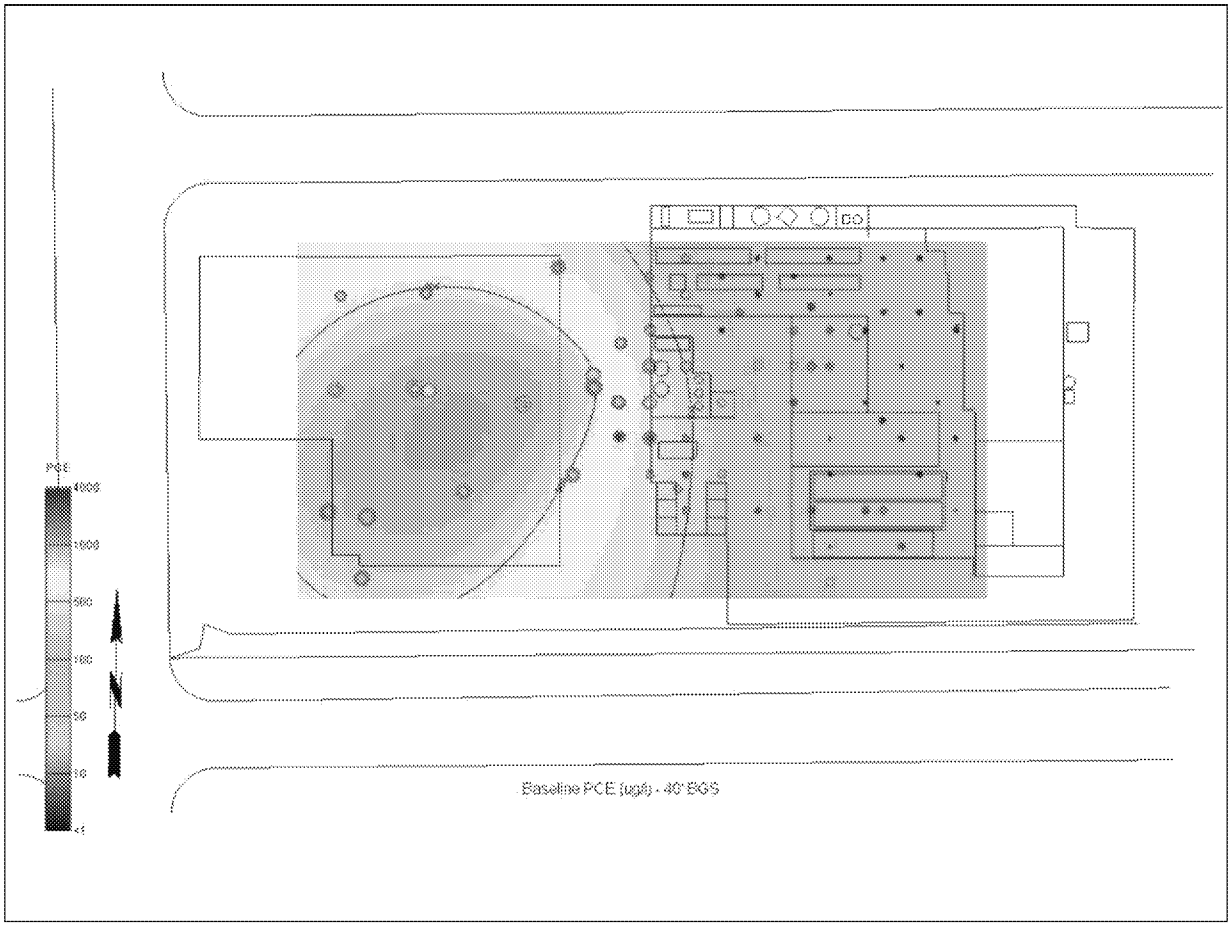
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
N
Baseline PCE (ug/l) - 40' BGS

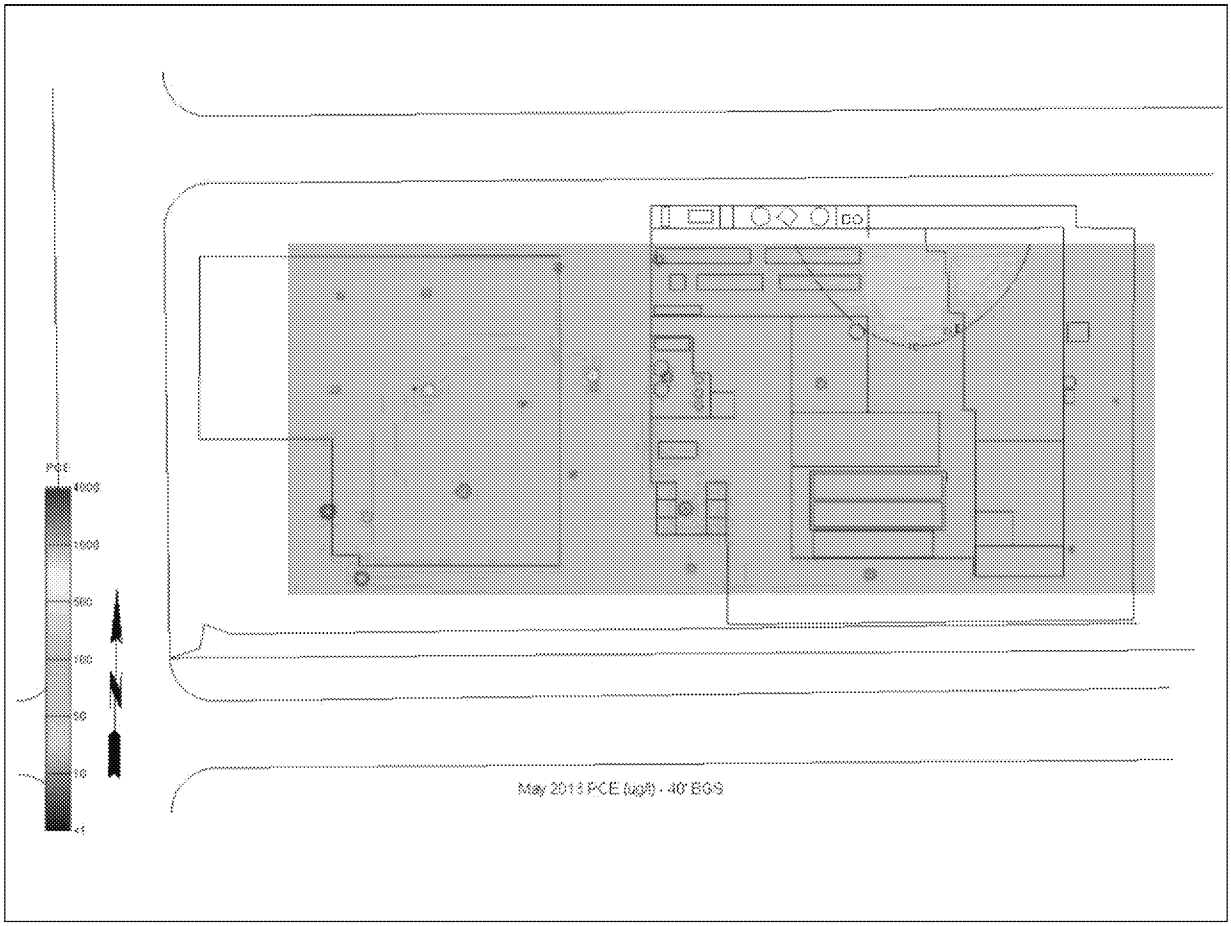
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
N
May 2018 PCE (ug/l) - 40' BGS

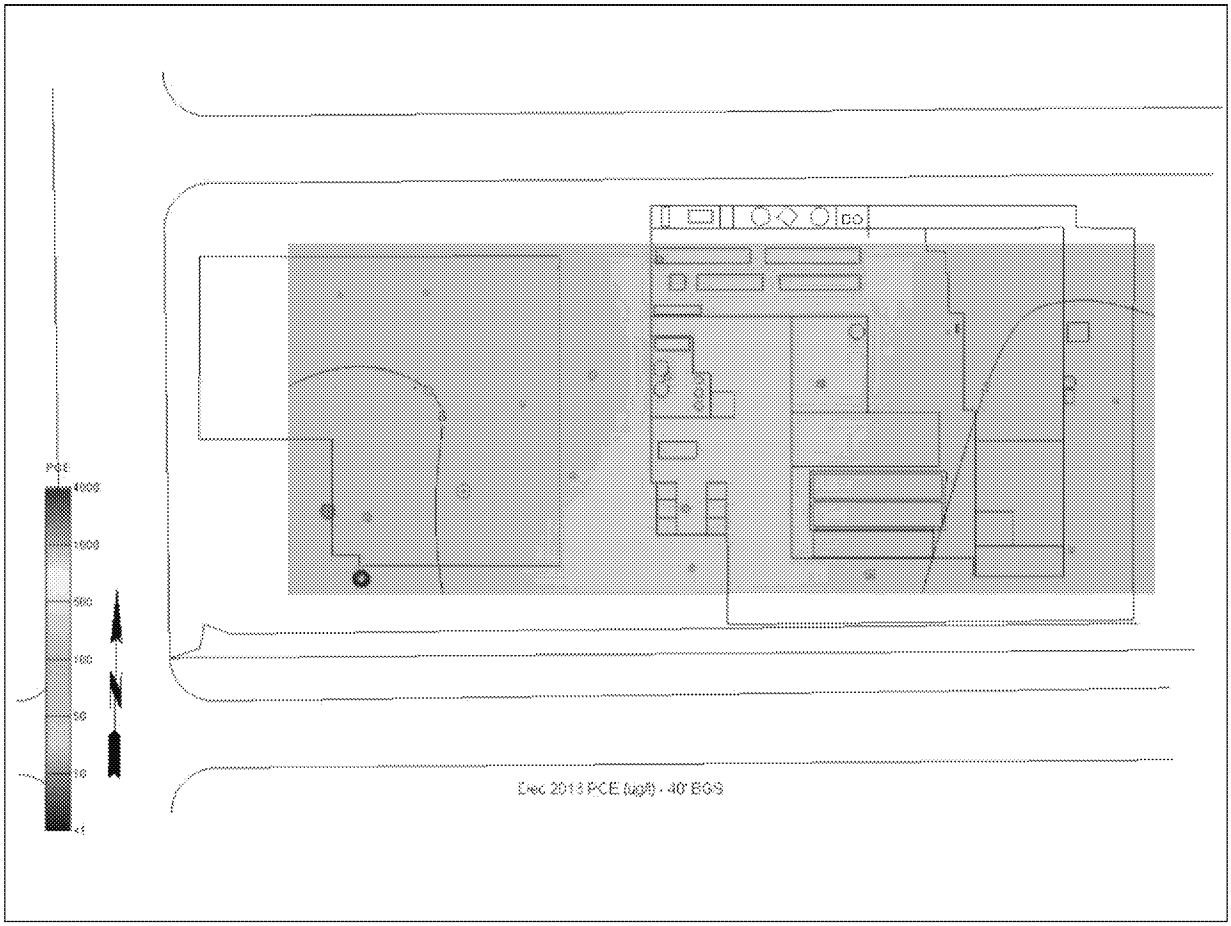
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
N
Dec 2013 PCE (ug/l) - 40' BGS

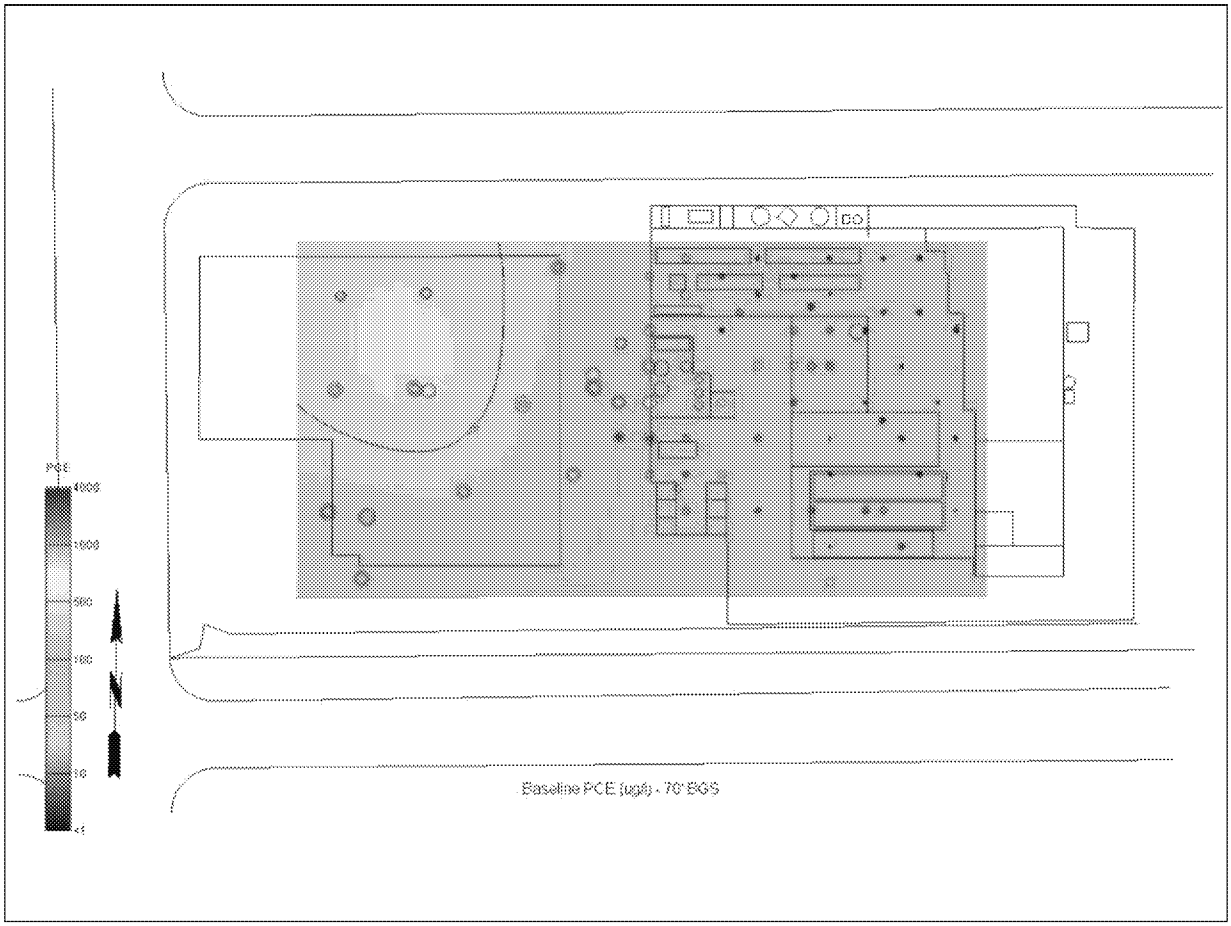
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
N
Baseline PCE (ug/l) - 70' BGS

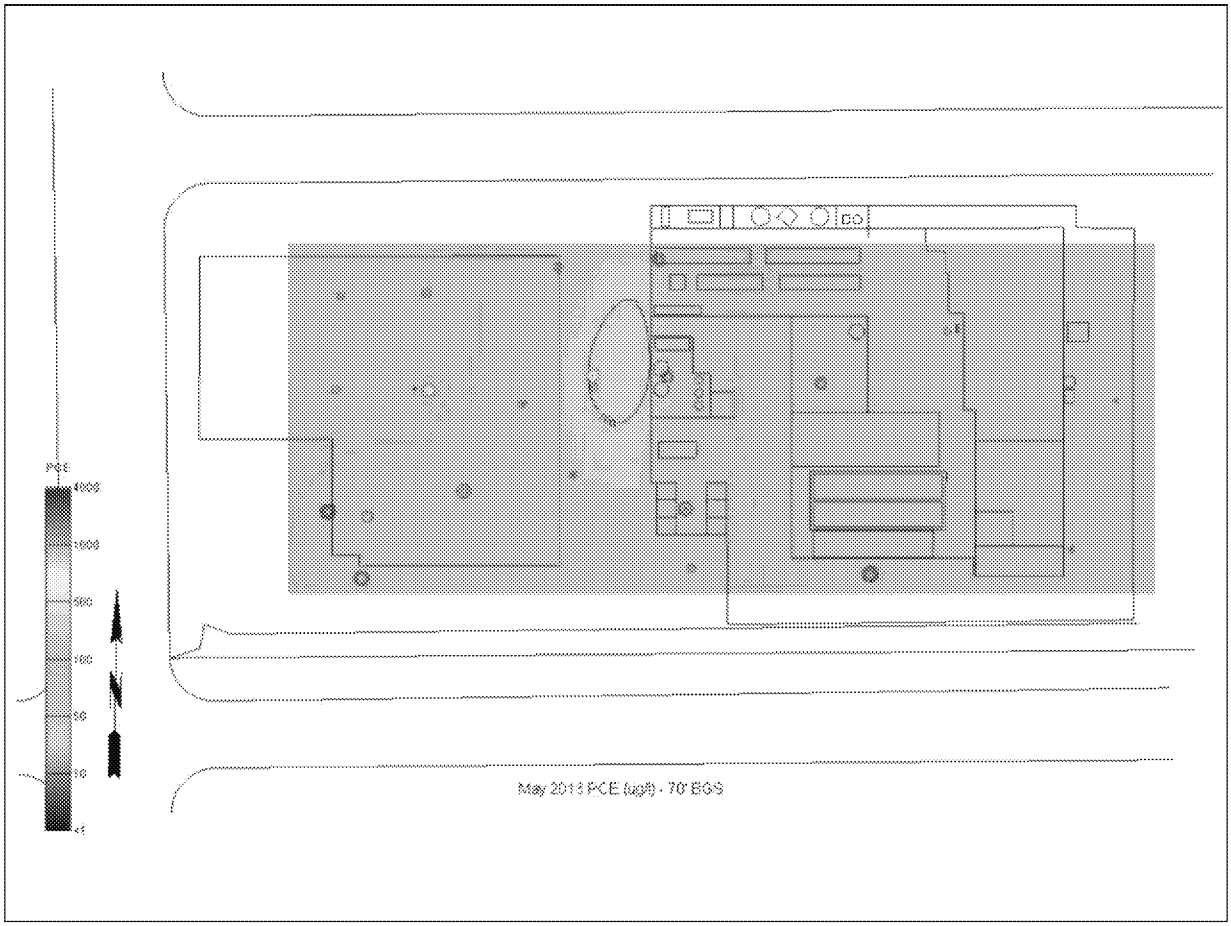
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
N
May 2018 PCE (ug/l) - 70' BGS

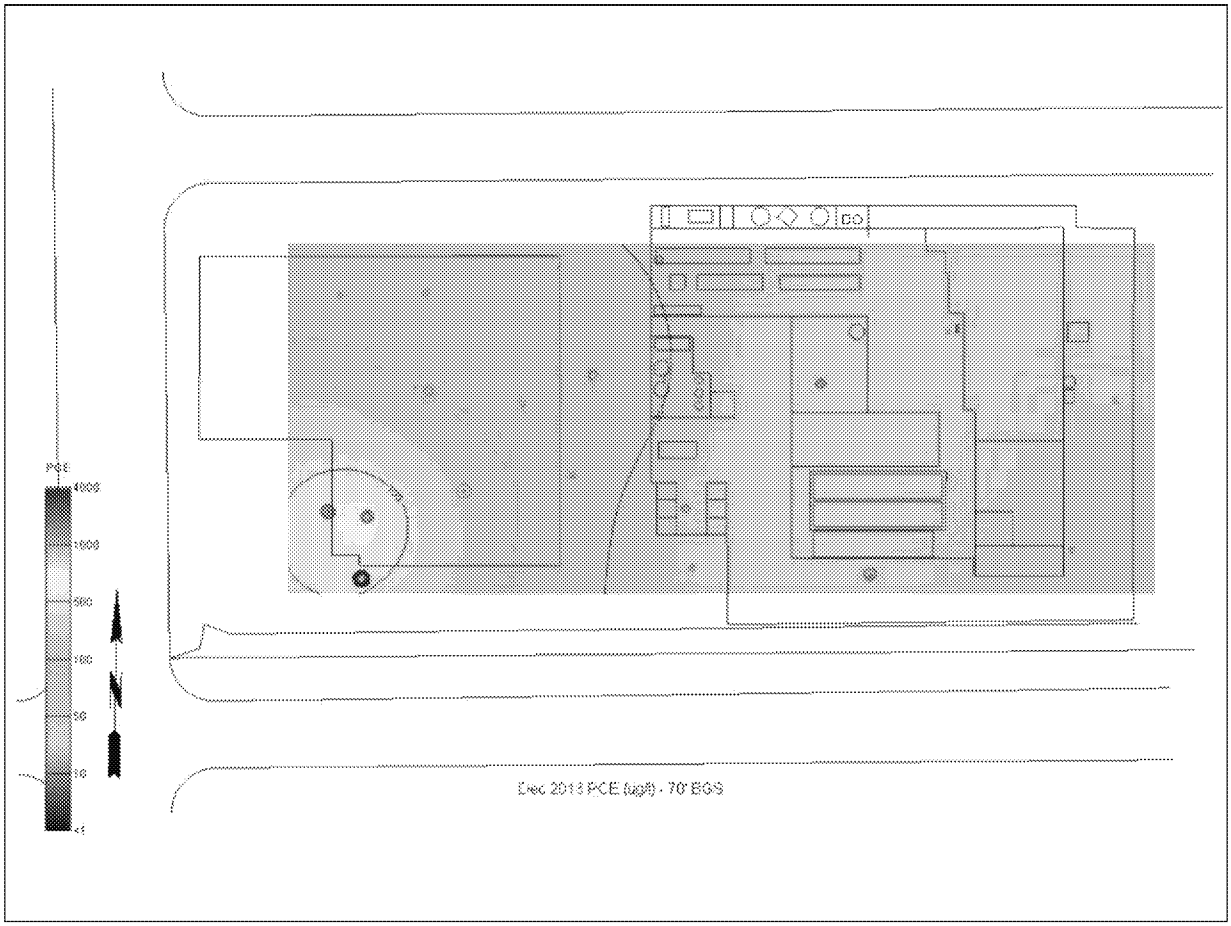
PCE
4000
1000
500
100
50
10
<1
N
Dec 2013 PCE (ug/l) - 70' BGS