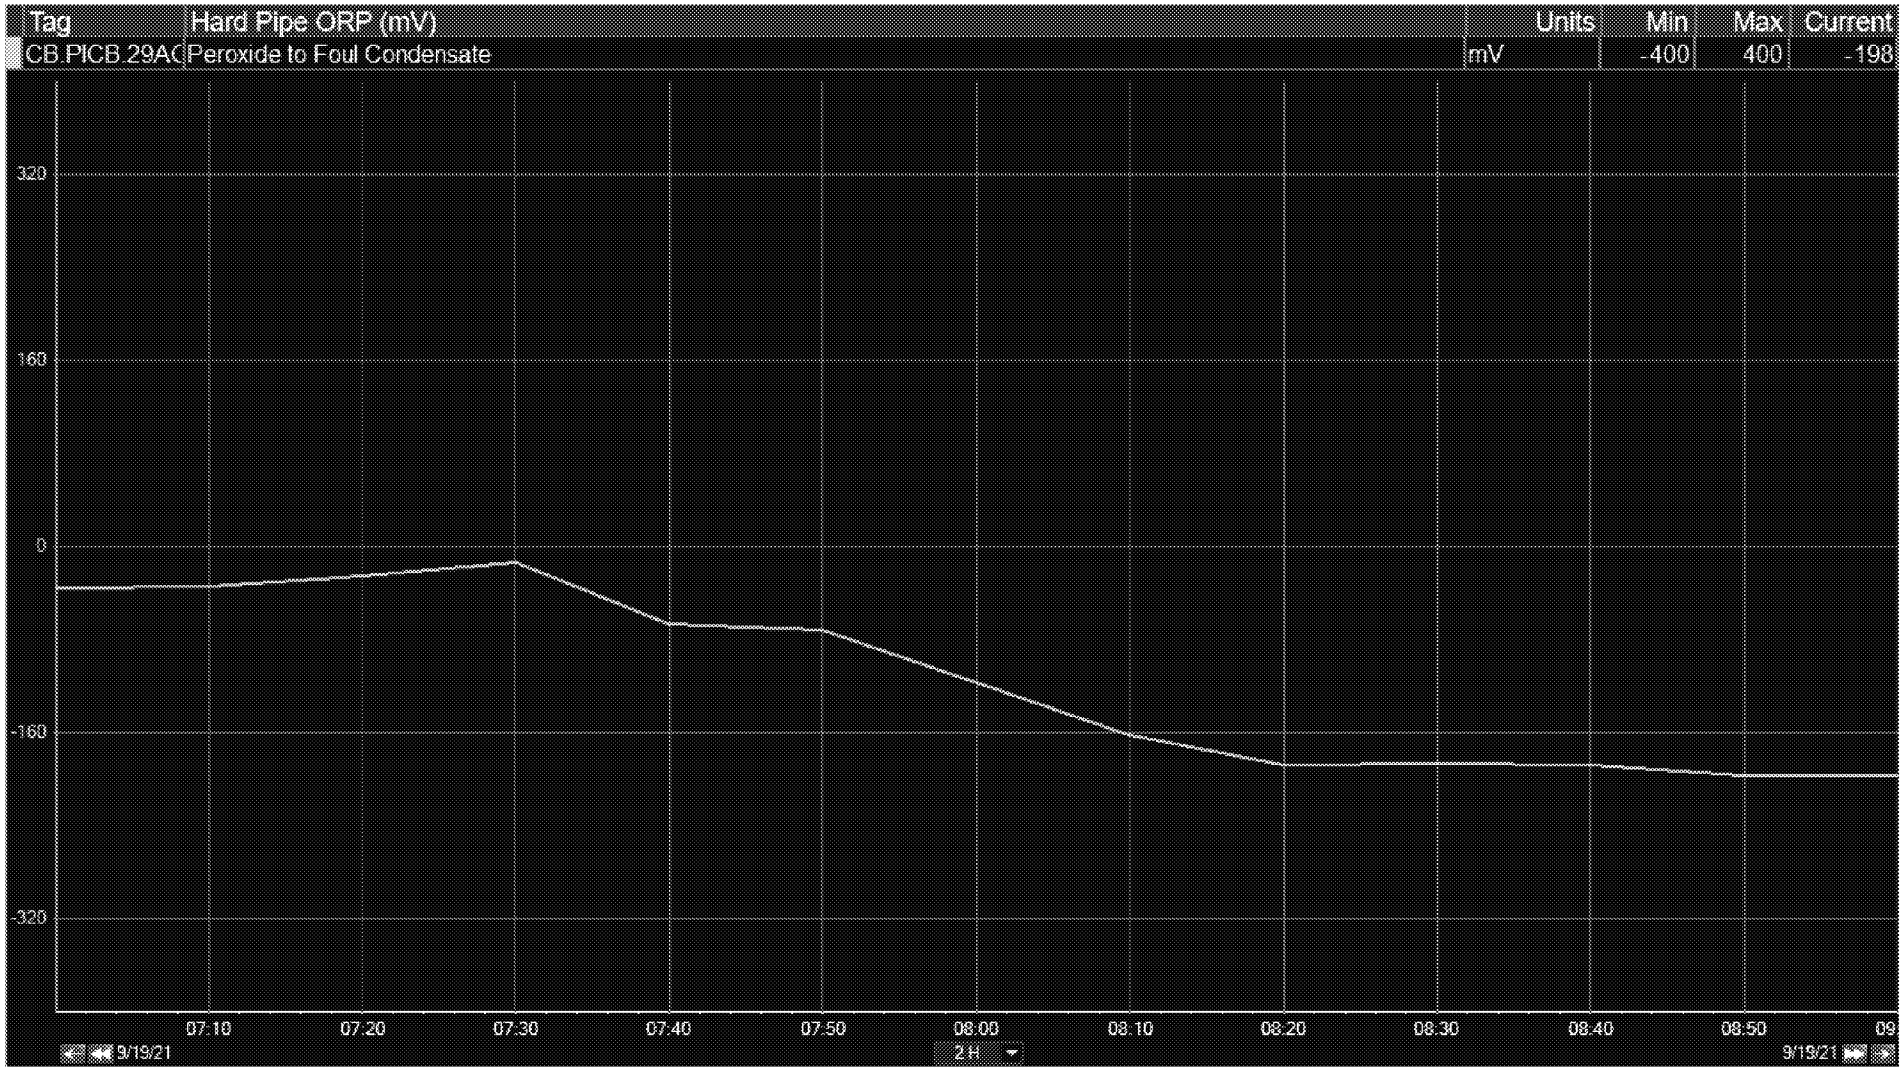
Tag
Hard Pipe ORP (mV)
Units
Min
Max
Current
CB.PICB.29AC
Peroxide to Foul Condensate
mV
-400
400
-198
320
160
0
-160
-320
07:10
07:20
07:30
07:40
07:50
08:00
08:10
08:20
08:30
08:40
08:50
09
9/19/21
2 H
9/19/21