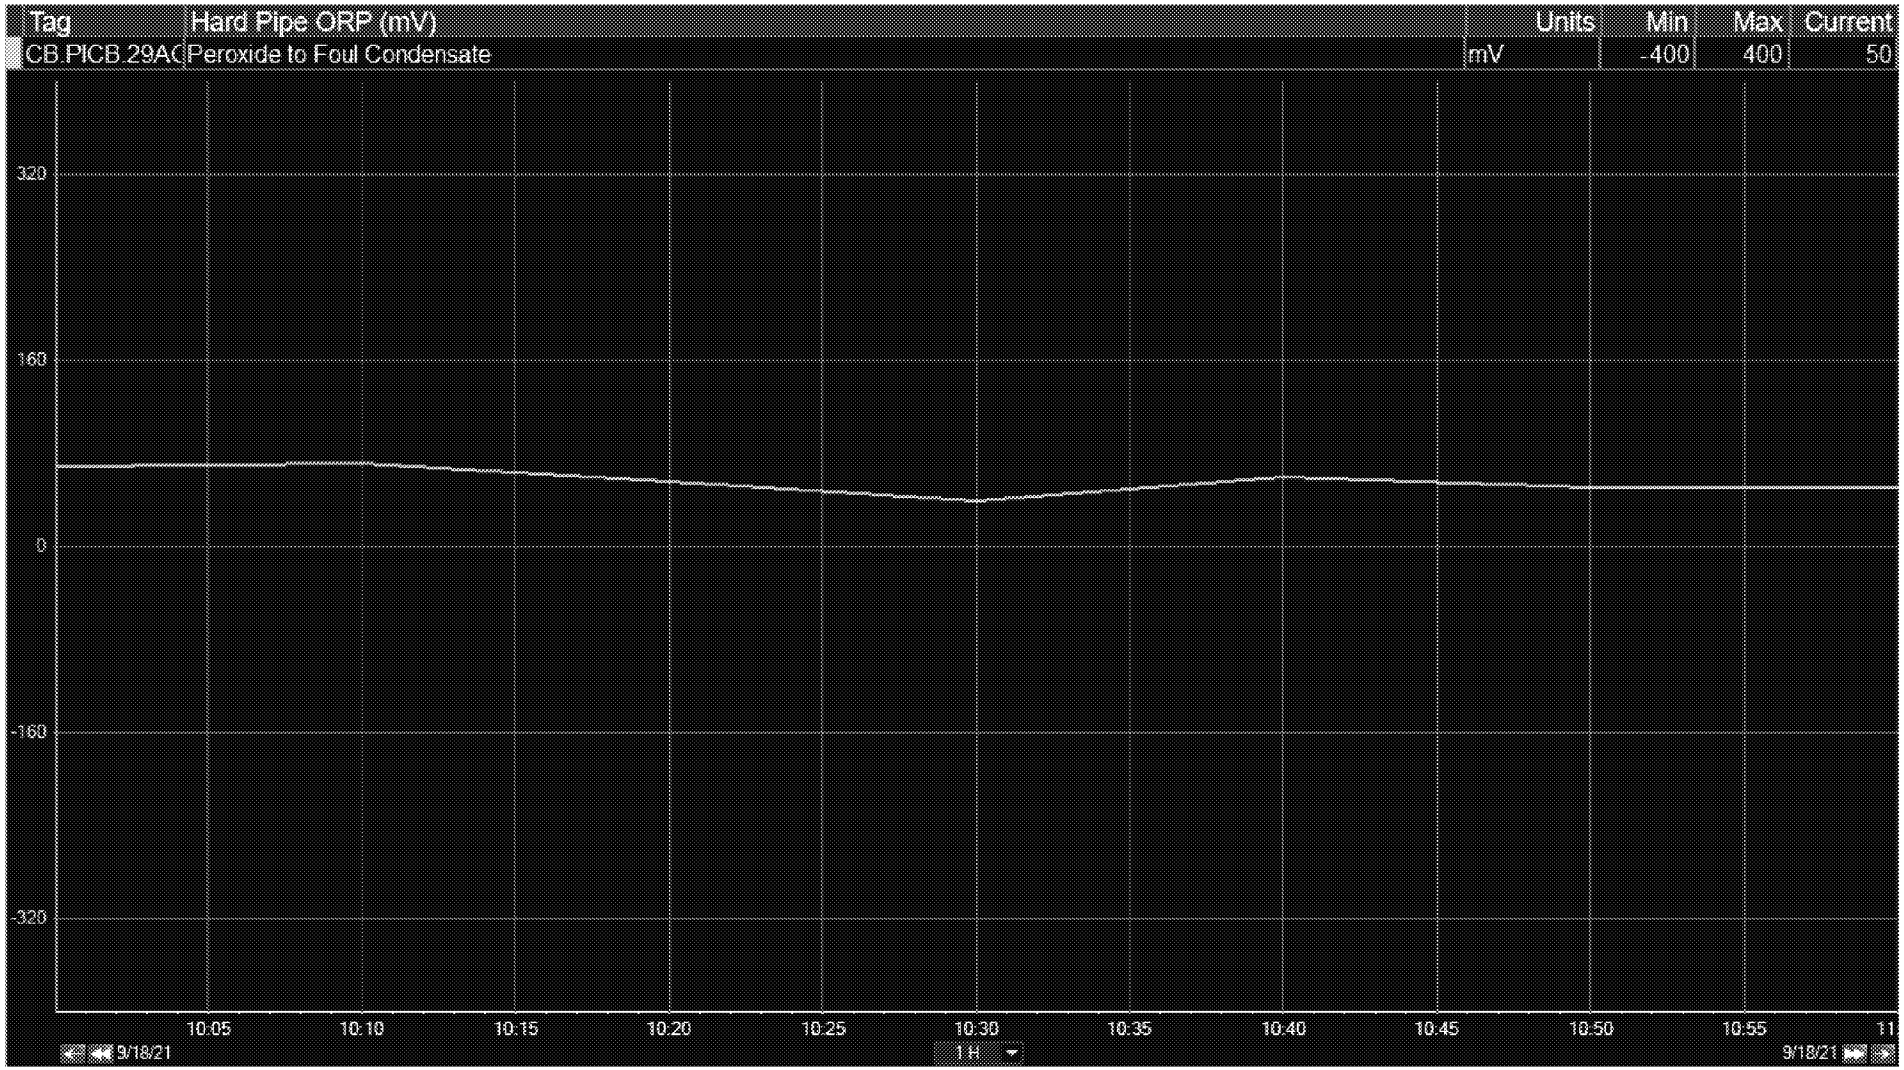
Tag
Hard Pipe ORP (mV)
Units
Min
Max
Current
CB.PICB.29AC
Peroxide to Foul Condensate
mV
-400
400
50
320
160
0
-160
-320
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
9/18/21
1 H
9/18/21