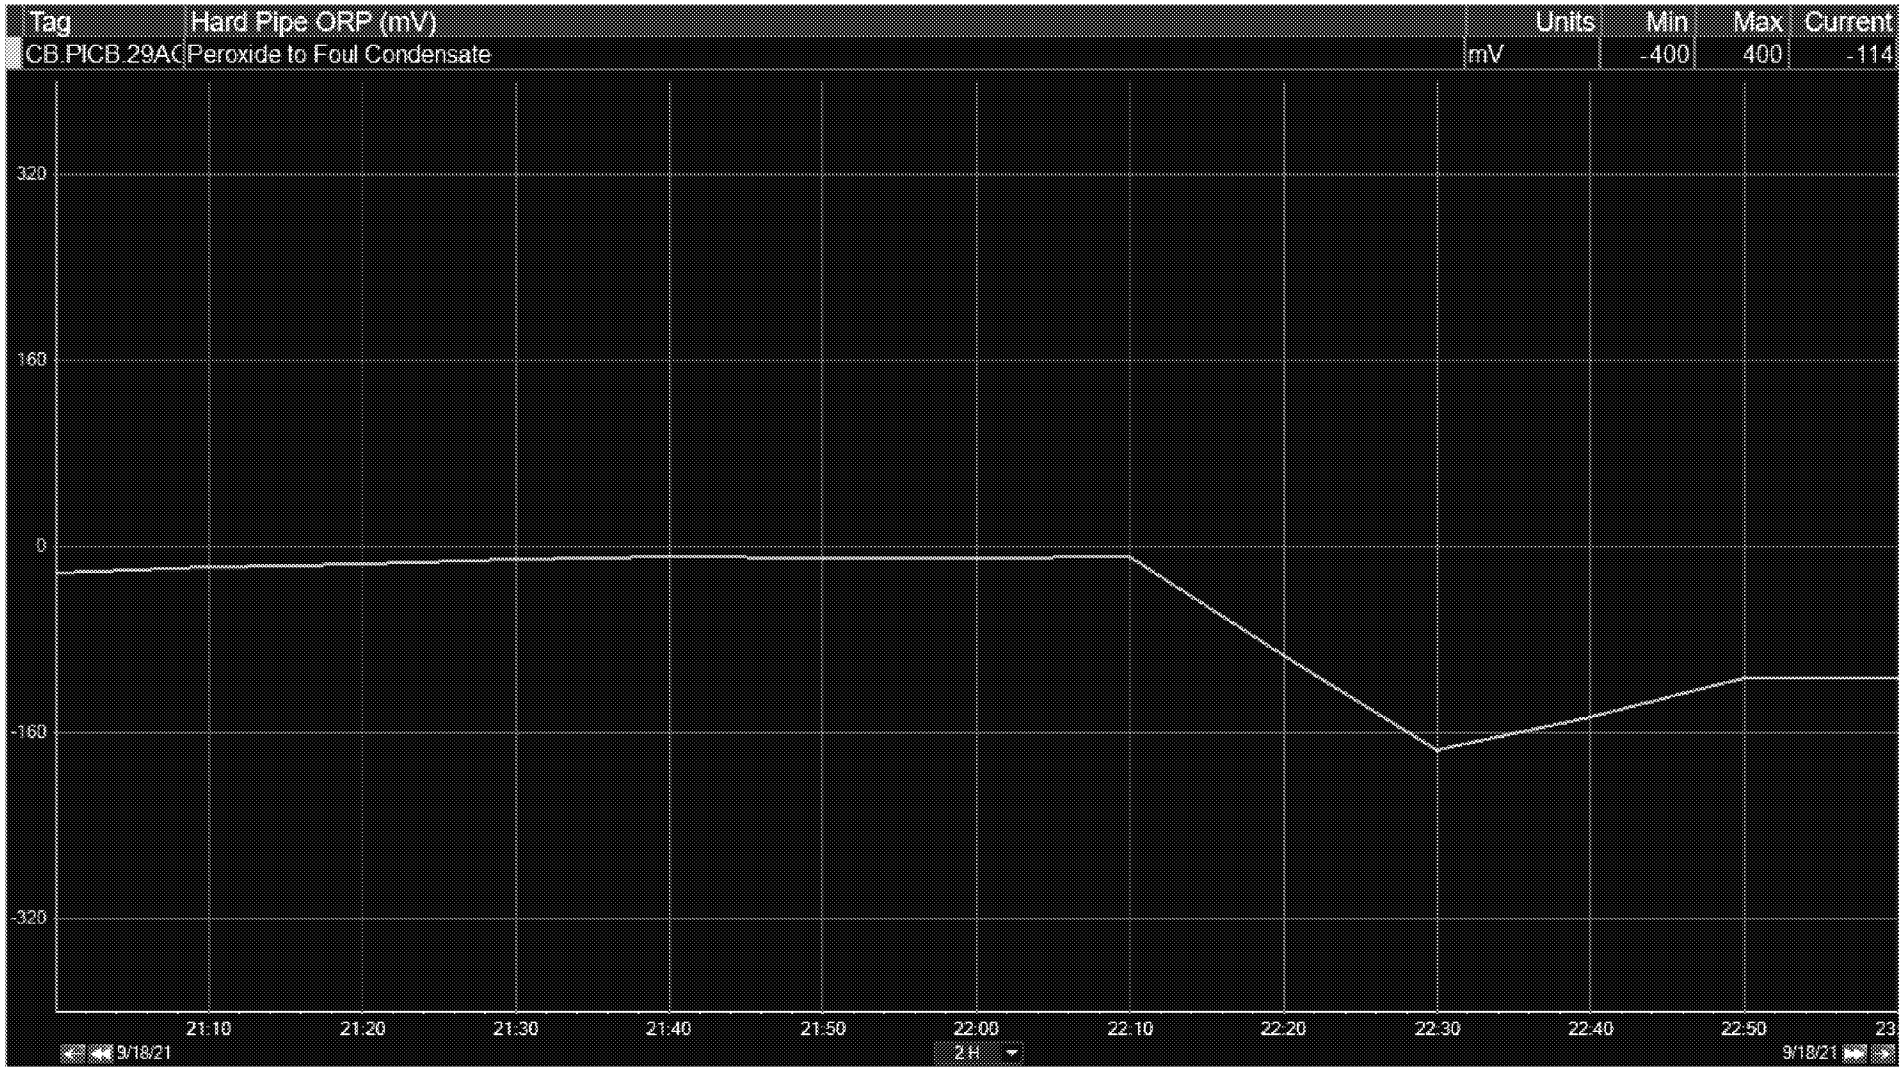
Tag
Hard Pipe ORP (mV)
Units
Min
Max
Current
CB.PICB.29AC
Peroxide to Foul Condensate
mV
-400
400
-114
320
160
0
-160
-320
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23
9/18/21
2 H
9/18/21