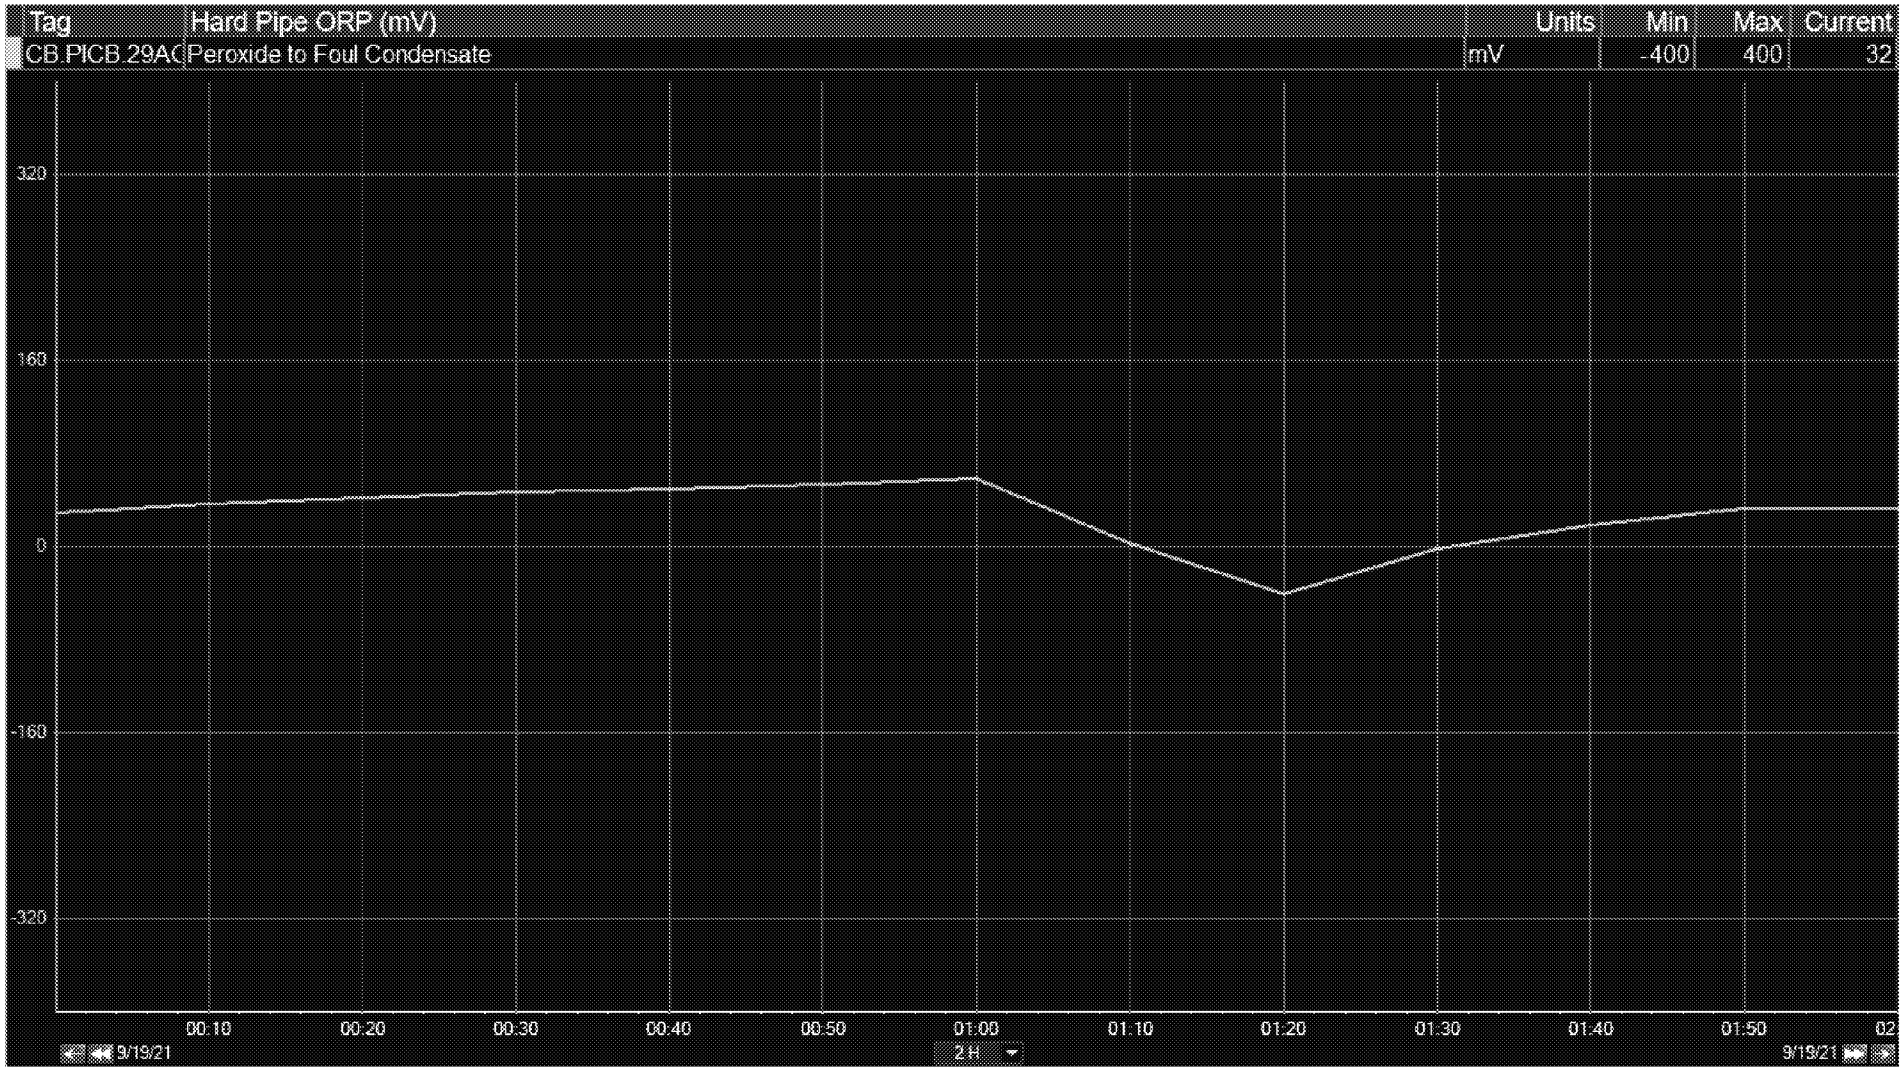
Tag
Hard Pipe ORP (mV)
Units
Min
Max
Current
CB.PICB.29AC
Peroxide to Foul Condensate
mV
-400
400
32
320
160
0
-160
-320
00:10
00:20
00:30
00:40
00:50
01:00
01:10
01:20
01:30
01:40
01:50
02
9/19/21
2 H
9/19/21