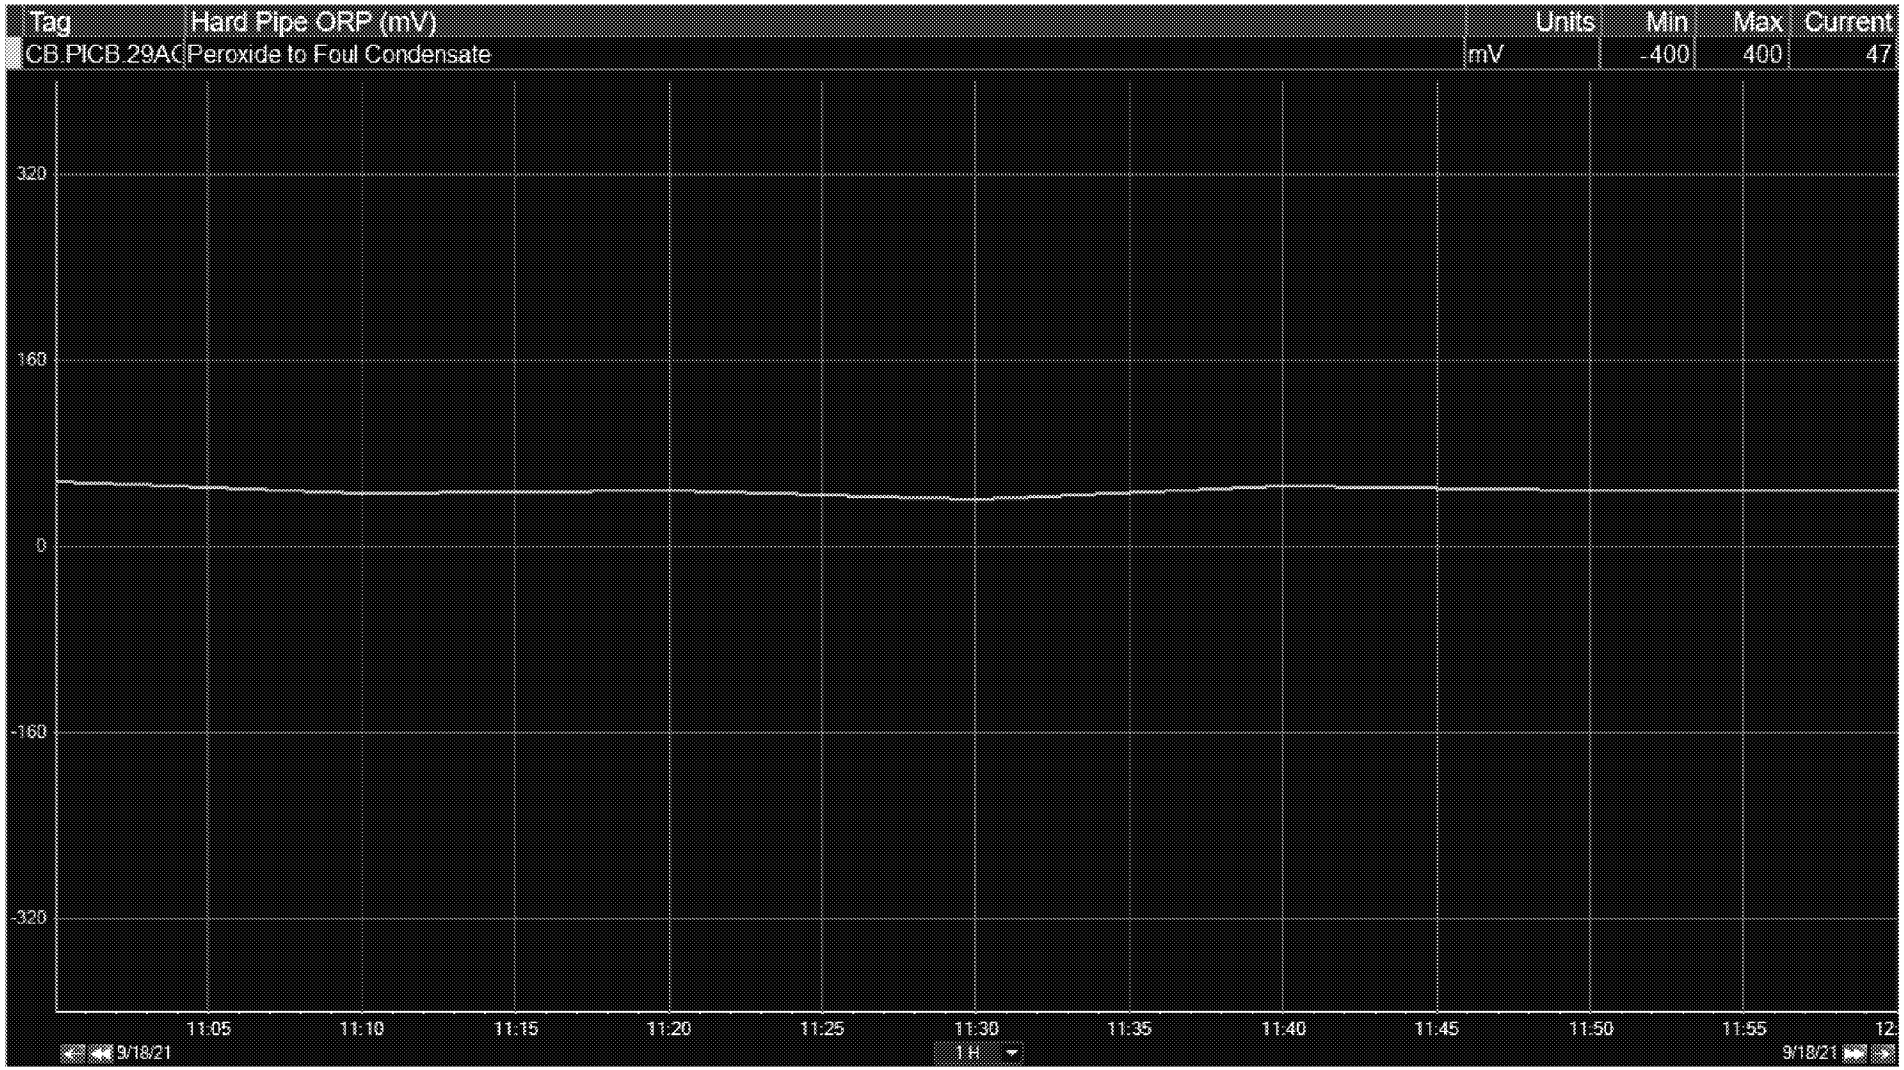
Tag
Hard Pipe ORP (mV)
Units
Min
Max
Current
CB.PICB.29AC
Peroxide to Foul Condensate
mV
-400
400
47
320
160
0
-160
-320
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
9/18/21
1 H
9/18/21