Home -
Soil Test pH (Water, 1:1)

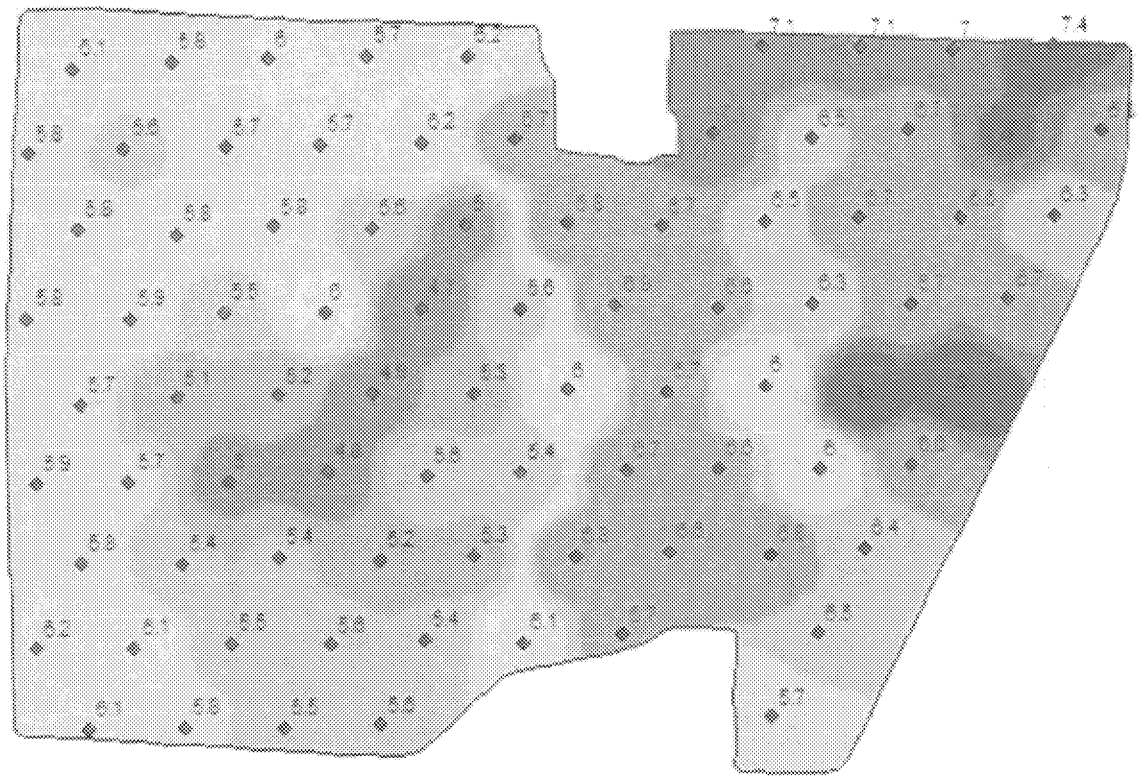

Customer: Etgen Farms
Phone: 740-747-2897
Address: 1673 Co Rd 169
Ashley, Ohio 43003
Boundary Area: 211.17 (ac)
Min: 4.7 (pH)
Avg: 6.1 (pH)
Max: 7.4 (pH)
Std. Dev: 0.6 (pH)
Sample Depth: 0 (in) - 6 (in)
Start Date: 9/21/2012 1:43:00 PM
End Date: 9/21/2012 1:43:00 PM

pH	ac	%
4.7 - 5.1	10.13	4.75
5.1 - 5.4	15.12	7.09
5.4 - 5.6	30.05	14.09
5.6 - 5.9	45.39	21.29
5.9 - 6.3	26.20	12.29
6.3 - 6.5	21.34	10.01
6.5 - 6.9	46.19	21.66
6.9 - 7.2	12.25	5.74
7.2 - 7.4	6.57	3.08

pH Water 1:1
Field Boundary

OHIGRO Inc. Ohigro Inc.-Waldo 740-726-2429

SGIS Report 33

2/27/2014