Home -

Soil Test pH (Water, 1:1)

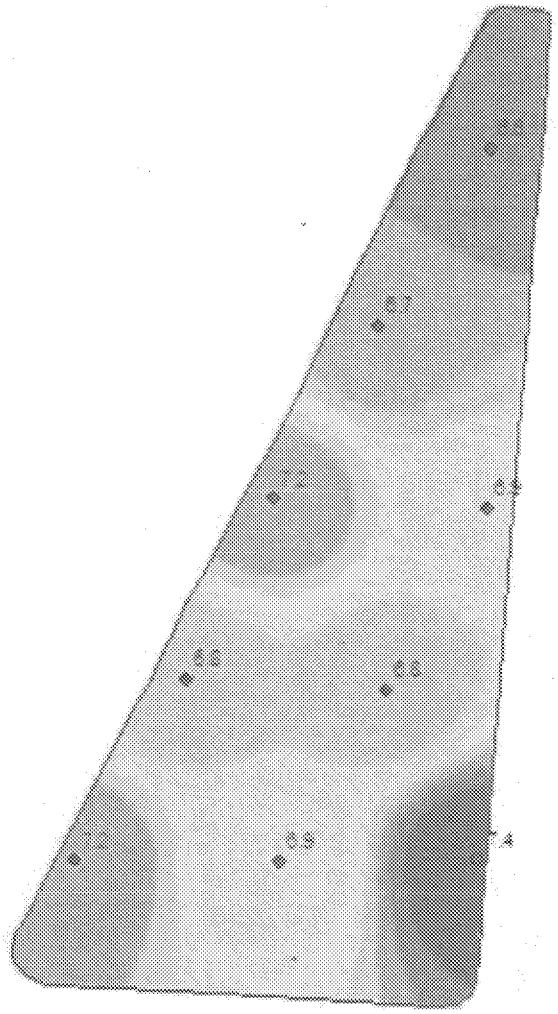

0 183 366 549 731 ft

Customer: Etgen Farms
Phone: 740-747-2897
Address: 1673 Co Rd 159
Ashley, Ohio 43003
Boundary Area: 18.58 (ac)
Min: 6.6 (pH)
Avg: 6.9 (pH)
Max: 7.4 (pH)
Std. Dev: 0.2 (pH)
Sample Depth: 0 (in) - 6 (in)
Start Date: 8/2/2013 2:26:00 PM
End Date: 8/2/2013 2:26:00 PM

pH	ac	%
6.6 - 6.7	1.91	10.11
6.7 - 6.8	1.88	9.93
6.8 - 6.9	3.67	19.42
6.9 - 6.9	4.49	23.76
6.9 - 7.0	1.61	8.53
7.0 - 7.1	1.26	6.69
7.1 - 7.2	2.77	14.67
7.2 - 7.3	0.44	2.34
7.3 - 7.4	0.85	4.50

pH Water 1:1
Field Boundary

OHIGRO Inc. Ohigro Inc.-Waldo 740-726-2429