Home -

Soil Test pH (Water, 1:1)

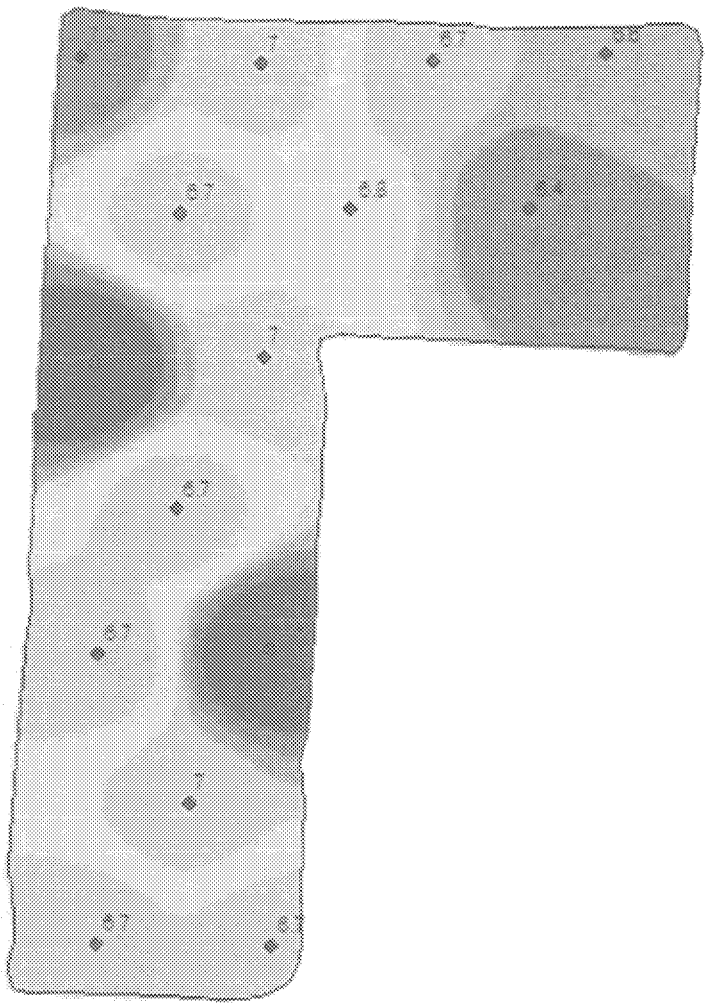

0 217 434 651 869 ft

Customer: Etgen Farms
Phone: 740-747-2897
Address: 1673 Co Rd 159
Ashley, Ohio 43003
Boundary Area: 38.48 (ac)
Min: 6.4 (pH)
Avg: 6.8 (pH)
Max: 7.4 (pH)
Std. Dev: 0.2 (pH)
Sample Depth: 0 (in) - 6 (in)
Start Date: 8/2/2013 2:26:00 PM
End Date: 8/2/2013 2:26:00 PM

pH	ac	%
6.4 - 6.5	4.34	11.14
6.5 - 6.6	2.91	7.46
6.6 - 6.8	10.36	26.59
6.8 - 6.8	5.57	14.29
6.8 - 6.9	3.07	7.88
6.9 - 7.0	6.30	16.19
7.0 - 7.1	1.42	3.65
7.1 - 7.3	2.04	5.24
7.3 - 7.4	2.95	7.56

pH Water 1:1
Field Boundary

OHIGRO Inc. Ohigro Inc.-Waldo
740-726-2429