DGW-1I					
Time	1,1-DCE	1,1,1-TCA	TCE	1,2-DCA	PCE
February-98	6	0	4	0.6	0
April-02	**21**	83	9 J	**150**	**47**
January-05	**26**	140	**31**	0	0
December-05	**13.6**	47.2	**21.6**	**18.4**	0
June-06	6.9	22	**12**	0	0
December-06	4.6	18	**9.7**	0	0
June-07	**26**	26	**13**	0	0
September-07	**46**	150	**8.9**	0	0
December-07	**93**	**340**	**46**	0	0
March-08	**33**	**250**	**39**	0	0
June-08	**88**	**370**	**45**	0	0
October-08	**63**	**470**	**68**	0	0
June-09	**70**	**390**	**51**	0	0
December-09	**91**	**630**	**110**	0	0
June-10	**110**	**640**	**71**	0	0
December-10	**75**	**460**	**72**	0	0
June-11	**63**	**340**	**50**	0	0
December-11	**60**	**360**	**52**	0	0
June-12	**120**	**710**	**90**	0	0
December-12	**53**	**240**	**42**	0	0
June-13	**54**	**260**	**39**	0	0
December-13	0	150	**26**	0	0
June-14	**33**	150	**24**	0	0
MCL	7	200	5	5	5

Concentrations reported in micrograms per liter.
Bold values exceed the MCL.
EPA Method 8260B was run. Only chemicals with detections above the MCLs were plotted.
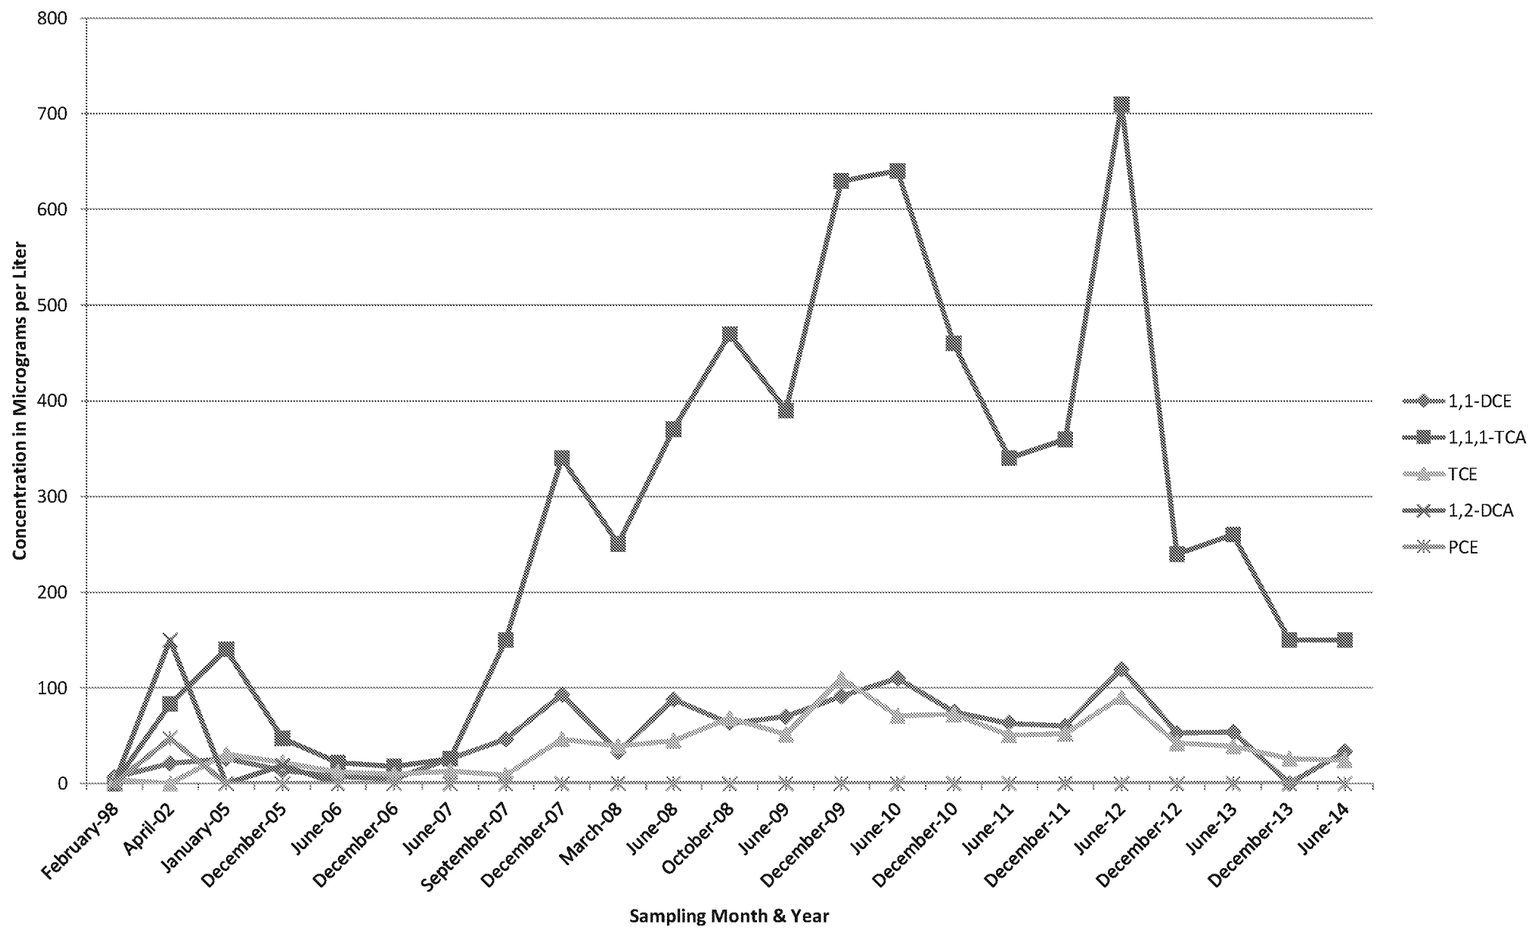
Figure 10
Trends in VOC Concentrations at the Central Wire Union, Illinois Plant for Parameters Exceeding the MCLs in Monitoring Well DGW-1I from 1998 - 2014