MW-5D

Sampling Month & Year	TCE	PCE
June-95	0	0
April-02	**32**	0
June-03	**63**	0
December-03	**52**	0
June-04	**51**	0
January-05	0	**42**
June-05	0	**49**
December-05	**47.5**	0
June-06	**27**	0
December-06	**30**	1.2
March-08	**18**	0
October-08	**18**	0
June-09	**15**	0
December-09	**19**	1.3
June-10	**18**	0
December-10	0	0
June-11	2.8	0.57
December-11	**27**	0.79
June-12	**32**	1.2
December-12	**26**	0.56
June-13	**18**	0
December-13	**18**	0.6
June-14	**15**	0.65
October-14	**17**	0.95
June-15	**13**	0.95
December-15	**11**	0
June-16	**19**	0
December-16	**25**	0
MCL	5	5

Concentrations reported in micrograms per liter.
Bold values exceed the MCL.
EPA Method 8260B was run. Only chemicals w
detections above the MCLs were plotted.
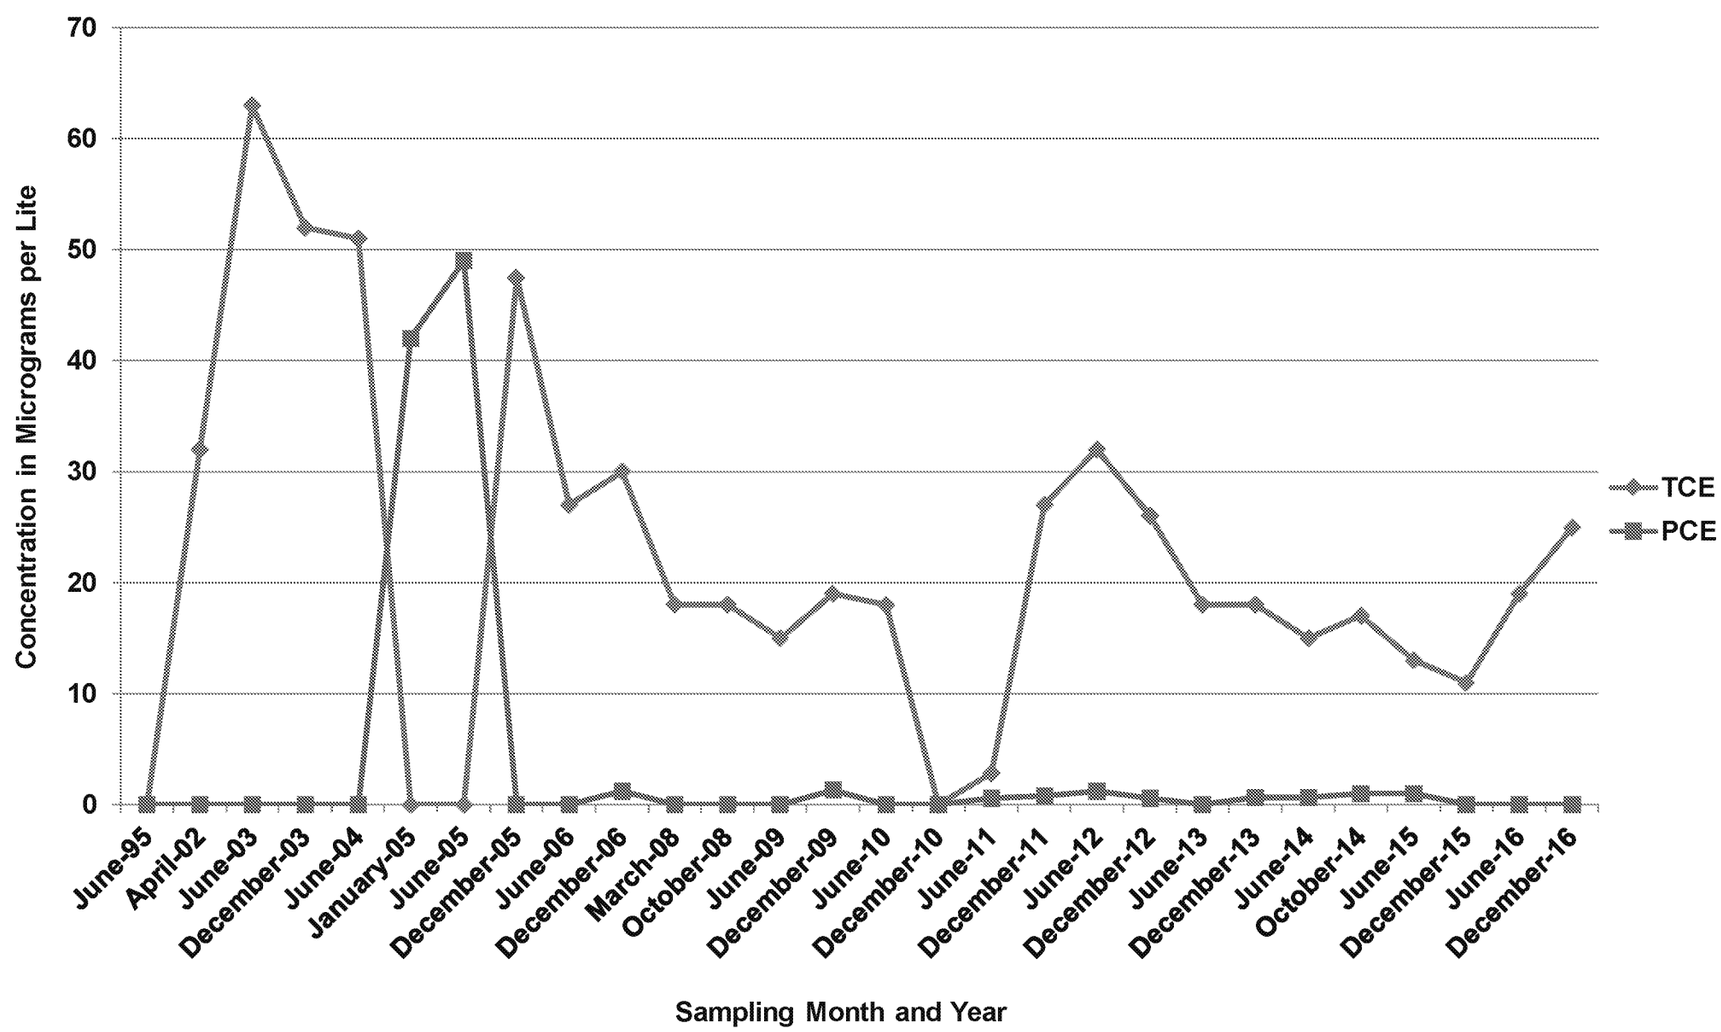
Figure 3-4
Trends in VOC Concentrations at the Central Wire Union, Illinois Plant for Parameters Exceeding the MCLs in Monitoring Well MW-5D from 1995 - 2016