Table 5

Pump & Treat Effluent Limited Chemicals in µg/L
August 2017 to August 2018

Month	TCA	Qualifier	PCE	Qualifier	TCE	Qualifier
August	0.38	<RL	0.37	<RL	0.79	
September	0.38	<RL	0.44	J	0.92	
October	0.38	<RL	0.37	<RL	0.016	<RL
November	0.38	<RL	0.37	<RL	0.016	<RL
December	0.38	<RL	0.37	<RL	0.78	
January	0.38	< RL	0.68	J	0.43	J
February	0.38	< RL	0.70	J	0.73	
March	0.38	< RL	0.69	J	0.79	
April	0.38	< RL	0.68	J	0.73	
May	0.93		1.20		1.40	
June	2.9		0.78	J	6.0	
July	0.38	< RL	1.30		1.20	
August	0.86	J	1.50		1.30	
Reporting Limit	1.0		1.0		0.50	
Effluent Limitation	**20**		**20**		**20**	

J=Result is< the Reporting Limit but >/= the Method Detection Limit & the concentration is an approximate value.

Avg. Conc Aug 17 - July 18	**0.653**		**0.727**		**1.16**	

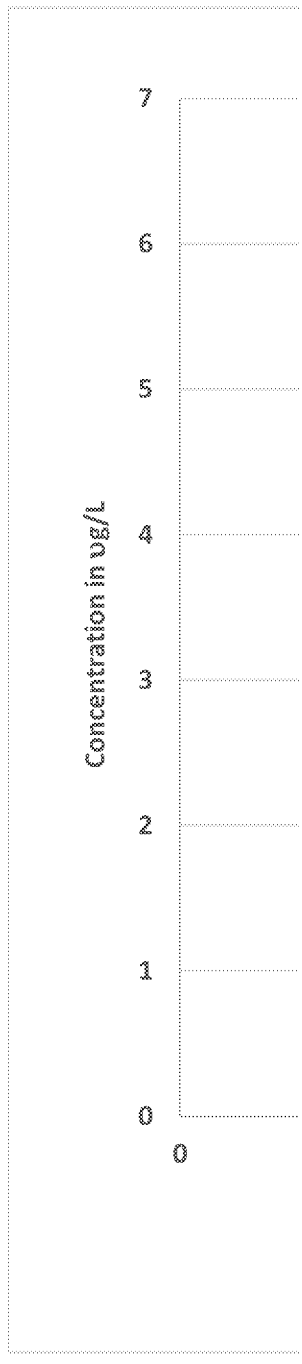

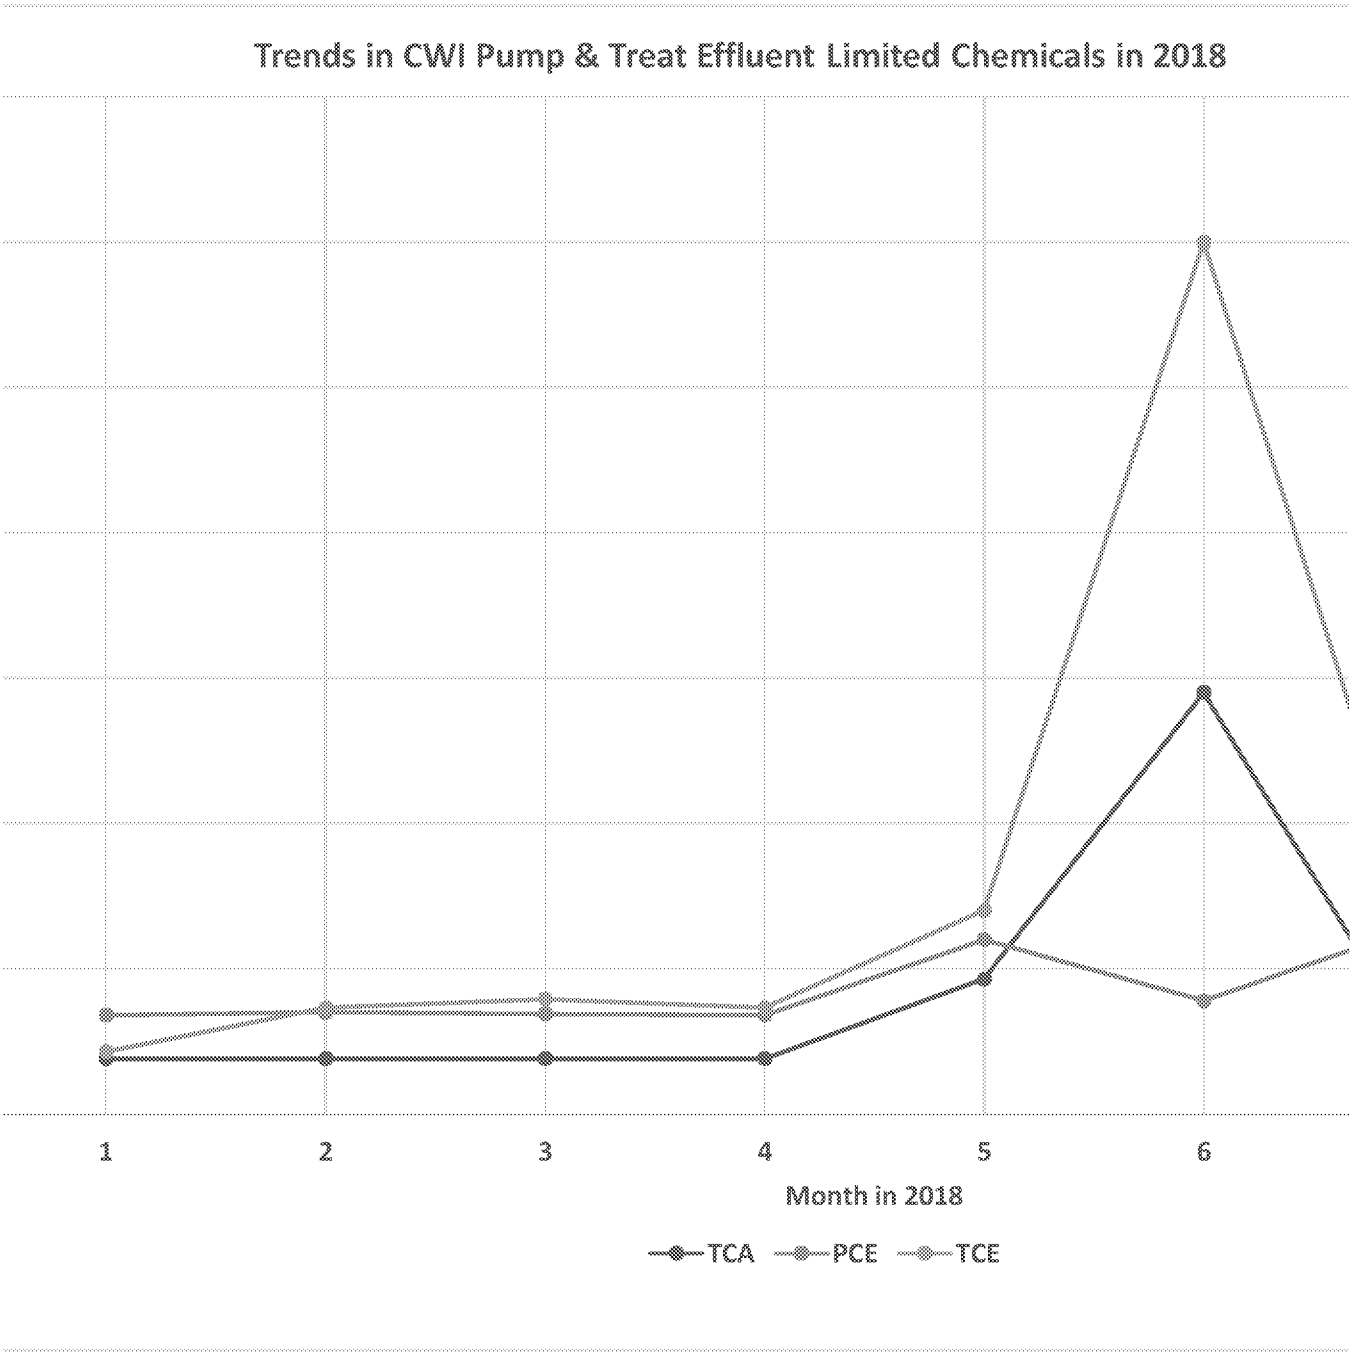
Trends in CWI Pump & Treat Effluent Limited Chemicals in 2018
1
2
3
4
5
6
Month in 2018
TCA
PCE
TCE

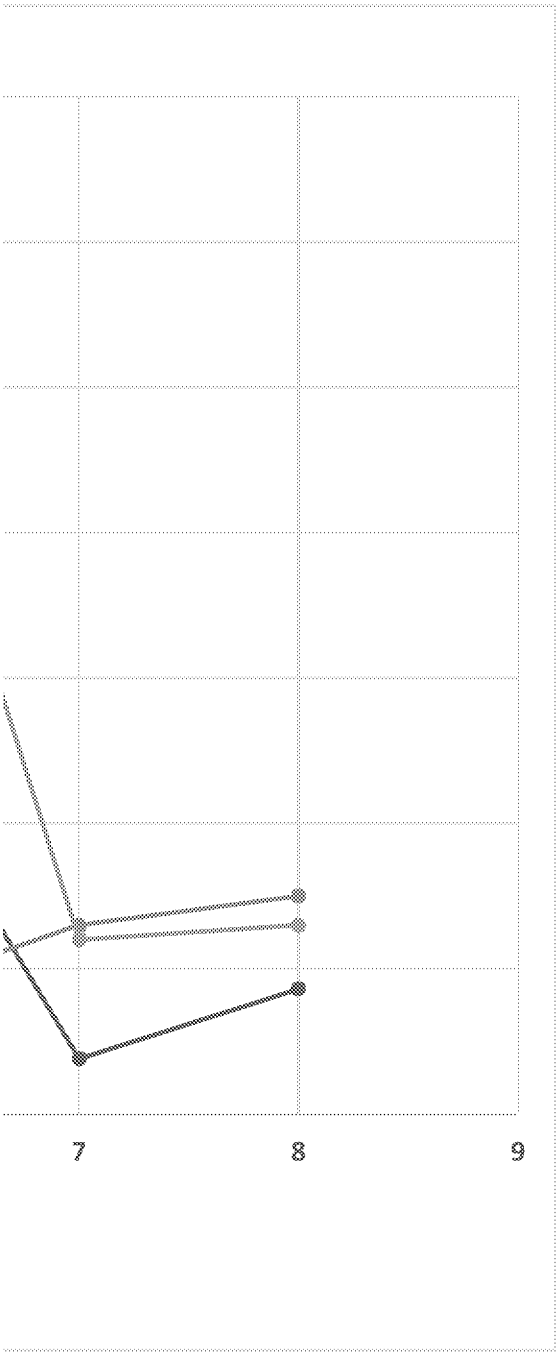
7
8
9