MW-8

Time	TCE	PCE
June-95	**34**	**110**
April-02	**21**	**190**
June-04	**16**	**150**
January-05	**23**	**200**
June-05	**18**	**180**
December-05	**11.6**	**135**
June-06	**27**	**150**
December-06	**20**	**180**
March-07	**14**	**140**
June-07	**18**	**12**
September-07	**11**	**120**
December-07	**20**	**120**
March-08	**9.1**	**100**
October-08	**16**	**200**
March-09	**12**	**100**
June-09	**9.9**	**130**
December-09	**14**	**110**
June-10	**12**	**110**
December-10	**23**	**120**
June-11	**13**	**110**
December-11	**5.7**	**61**
June-12	**6.5**	**67**
December-12	**5.6**	**63**
June-13	**5.5**	**66**
December-13	**6.9**	**72**
June-14	**7.5**	**69**
October-14	**13**	**71**
June-15	**6.7**	**68**
Dec-15	**6.8**	**60**
Jun-16	**15**	**70**
MCL	5	5

Concentrations reported in micrograms per liter.
Bold values exceed the MCL.
EPA Method 8260B was run. Only chemicals with detections above the MCLs were plotted.
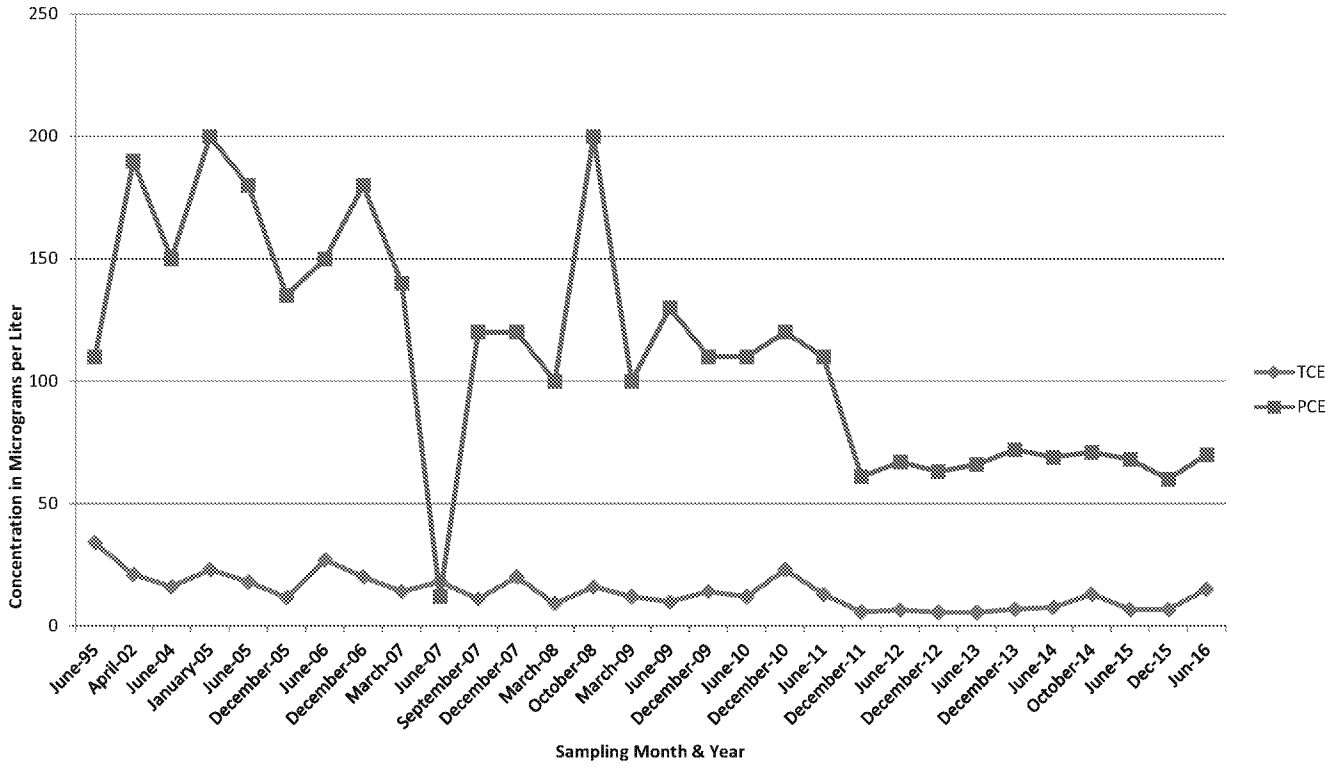
Figure 8
Trends in VOC Concentrations at the Central Wire Union, Illinois Plant for Parameters Exceeding the MCLs in Monitoring Well MW-8 from 1995 - June 2016