MW-6	
Time	PCE
June-95	**36**
April-02	**14**
June-03	**10**
December-03	**12**
June-04	**9.6**
January-05	**9.1**
June-05	**9.4**
December-05	**9.91**
June-06	**7**
December-06	**7.8**
June-07	**67**
December-07	**8.4**
March-08	**8.5**
October-08	**7.54**
March-09	**7.2**
June-09	**7.8**
December-09	**9.5**
June-10	**7**
December-10	**7.6**
June-11	**6.2**
December-11	**6.6**
June-12	**7.2**
December-12	**6.3**
June-13	4.9
December-13	4.9
June-14	4.3
October-14	4.9
June-15	4.4
Dec-15	3.8
June 2016	4.9
MCL	5

Concentrations reported in micrograms per liter.
Bold values exceed the MCL.
EPA Method 8260B was run.
Only chemicals with detections above the MCLs were plotted.
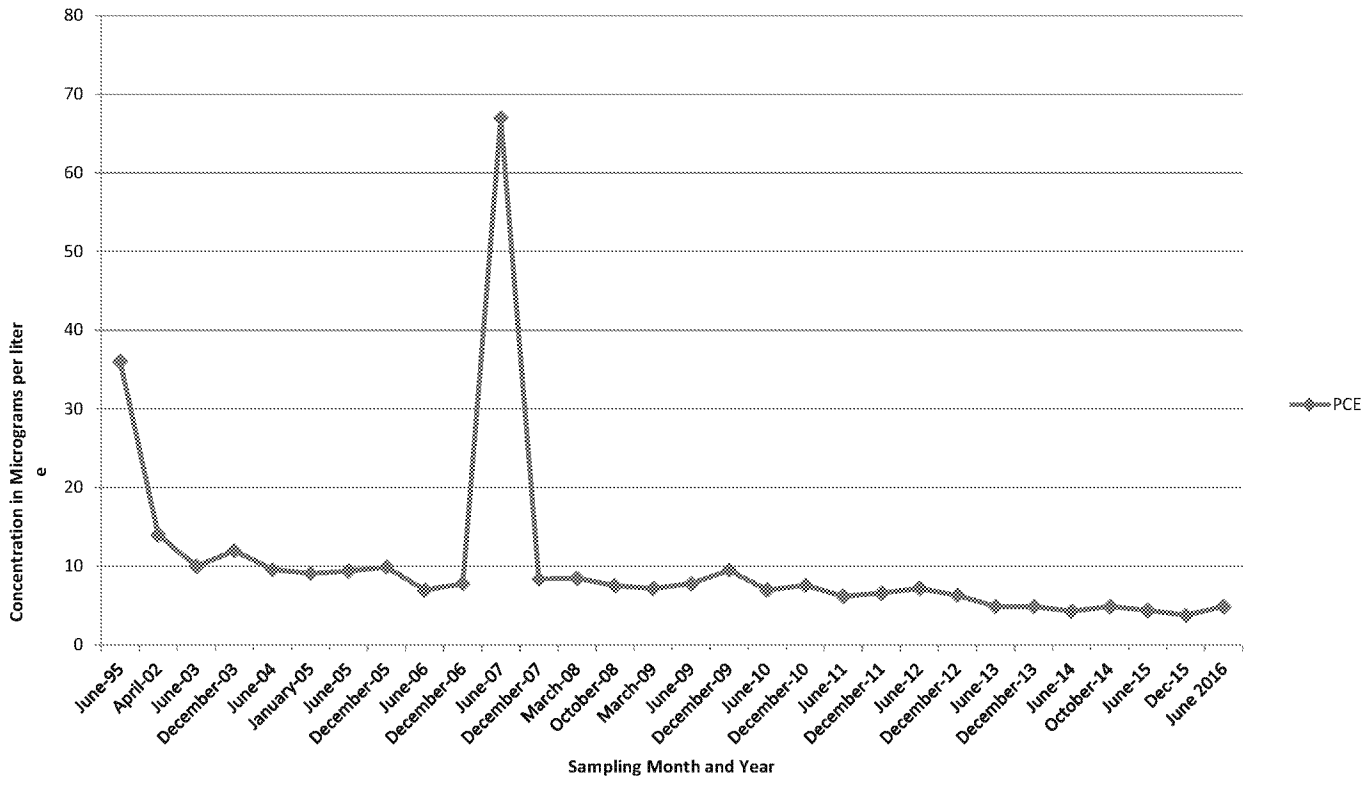
Figure 6
Trends in VOC Concentrations at Central Wire Union, Illinois Plant for Parameters Exceeding the MCLs in Monitoring Well MW-6 from 1995 - June 2016