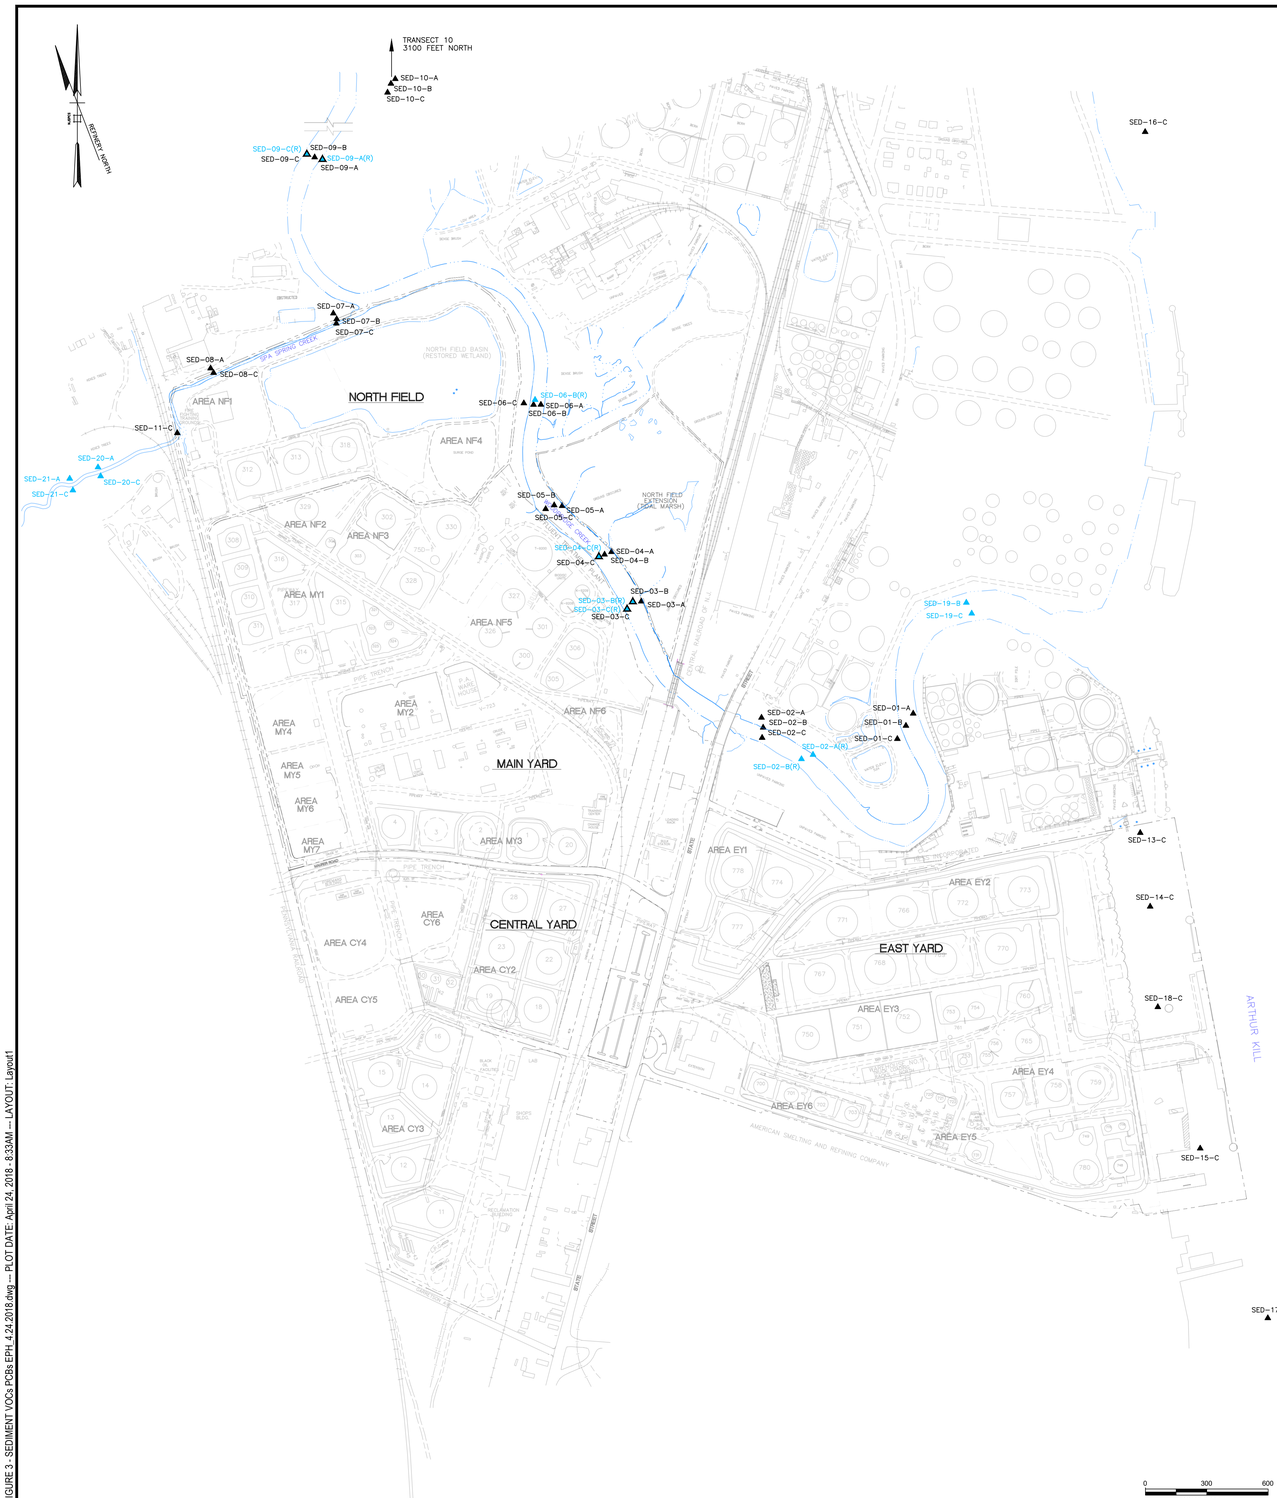

Sample ID:	SED-01-A	SED-01-B
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
1,2-4-TCB	NA	0.021
Other VOCs	NA	<NISEC
ACP	NA	0.095
ACPL	NA	0.096
BaA	NA	0.31
Bg,h,iP	NA	0.42
B(2)HP	NA	0.3
Dib,a,h,a	NA	0.096
Fluoranthene	NA	0.34
Fluorene	NA	0.09
I(1,2,3-cd)P	NA	0.36
Pyrene	NA	0.72
Total PAHs	NA	4.296
Other Bills	NA	<NISEC
As	34.1	NA
Ba	37	NA
Cd	0.7	NA
Cr	121	NA
Cu	52	NA
Pb	159	NA
Hg	354	NA
Ni	18.1	NA
Se	4.4	NA
Ag	4.2	NA
V	23.7	NA
Zn	455	NA
Other Metals	<NISEC	NA

Sample ID:	SED-01-C	SED-01-D
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
1,2-4-TCB	NA	<NISEC
ACP	NA	0.077
ACPL	NA	0.077
AnT	NA	0.2
BaA	NA	0.55
BaP	NA	0.56
Bg,h,iP	NA	0.57
B(2)HP	NA	0.36
Chrysene	NA	0.53
Dib,a,h,a	NA	0.21
Fluoranthene	NA	1
Fluorene	NA	0.088
I(1,2,3-cd)P	NA	0.54
Pyrene	NA	1.1
Total PAHs	NA	6.096
Other Bills	NA	<NISEC
As	47.3	NA
Ba	80.5	NA
Cd	1.2	NA
Cr	125	NA
Cu	87.5	NA
Pb	1,320	NA
Hg	1.3	NA
Ni	52.7	NA
Se	2.7	NA
Ag	1.6	NA
V	28	NA
Zn	1,030	NA
Other Metals	<NISEC	NA

Sample ID:	SED-02-C	SED-02-D
Date:	12/20/02	12/20/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
1,2-4-TCB	NA	<NISEC
ACP	NA	0.094
ACPL	NA	0.17
AnT	NA	0.5
BaA	NA	0.96
BaP	NA	0.42
Bg,h,iP	NA	0.4
B(2)HP	NA	0.19
Chrysene	NA	1.2
Fluoranthene	NA	1.3
Fluorene	NA	0.1
I(1,2,3-cd)P	NA	0.16
Pyrene	NA	0.29
Total PAHs	NA	6.096
Total Pcbs	NA	0.702
Other Bills	NA	<NISEC
As	53.1	NA
Ba	127	NA
Cd	1.2	NA
Cr	216	NA
Cu	117	NA
Pb	837	NA
Ni	49	NA
Se	4.3	NA
Ag	1.7	NA
V	31.2	NA
Zn	518	NA
Other Metals	<NISEC	NA

Sample ID:	SED-02-A	SED-02-A-R	SED-02-A-R-D
Date:	03/20/14	03/20/14	03/20/14
Depth Interval:	0.5-0.8	0.5-1.0	0.5-0.8
VOCs	NA	<NISEC	NA
ACPL	0.054 J	NA	NA
ADPL	0.11	NA	NA
AnT	0.24	NA	NA
BaA	0.78	NA	NA
BaP	0.79	NA	NA
Bg,h,iP	0.16	NA	NA
B(2)F	0.4	NA	NA
B(2)HP	0.3	NA	NA
BBF	0.29	NA	NA
Chrysene	0.97	NA	NA
Dib,a,h,a	0.17	NA	NA
Fluoranthene	1.3	NA	NA
Fluorene	0.082 J	NA	NA
I(1,2,3-cd)P	0.58	NA	NA
Phe	0.33	NA	NA
Pyrene	1.5	NA	NA
Total PAHs	9.1 J	NA	NA
Other Bills	<NISEC	NA	NA
Total EPH	NA	NA	10,000
As	23.1	NA	NA
Ba	122	NA	NA
Cd	3.7 J	NA	NA
Cr	94.7	NA	NA
Cu	79	NA	NA
Cn	242	NA	NA
Pb	327	NA	NA
Hg	2.2	NA	NA
Ni	31.3	NA	NA
Se	2.3 J	NA	NA
Ag	1.7	NA	NA
V	23.7	NA	NA
Zn	461	NA	NA
Other Metals	<NISEC	NA	NA

Sample ID:	SED-03-B	SED-03-B-R	SED-03-B-R-D
Date:	12/19/02	12/19/02	03/20/14
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0	0.5-0.8
VOCs	NA	<NISEC	NA
ACP	0.26	NA	NA
ACPL	0.15	NA	NA
AnT	0.56	NA	NA
BaA	2.9	NA	NA
BaP	3.1	NA	NA
Bg,h,iP	2.1	NA	NA
B(2)F	1.3	NA	NA
B(2)HP	1.7	NA	NA
Chrysene	3.6	NA	NA
Dib,a,h,a	0.6	NA	NA
Fluoranthene	4.8	NA	NA
Fluorene	0.26	NA	NA
I(1,2,3-cd)P	1.9	NA	NA
2-Meap	0.090	NA	NA
Phe	2.5	NA	NA
Pyrene	5.1	NA	NA
Total PAHs	32.096	NA	NA
Other Bills	<NISEC	NA	NA
Total EPH	NA	NA	7,200
As	16.8	NA	NA
Co	10	NA	NA
Cu	205	NA	NA
Cr	50	NA	NA
Pb	241	NA	NA
Ni	14.1	NA	NA
Se	1.2	NA	NA
Ag	0.41 J	NA	NA
V	40	NA	NA
Zn	440	NA	NA
Other Metals	<NISEC	NA	NA

Sample ID:	SED-03-C	SED-03-C	SED-03-D	SED-03-D-R-2	SED-03-C-R-5
Date:	12/19/02	12/19/02	12/19/02	03/20/14	03/20/14
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0	2.5-3.0	1.5-2.0	0.5-0.8
Benzene	NA	3.4	26	19	NA
EB	NA	1.4	9.1	7.1	NA
Toluene	NA	2.1	2.9	2.9	NA
Xylene	NA	3.4	26	27	NA
Other VOCs	NA	<NISEC	<NISEC	<NISEC	NA
ACP	1.5	NA	2.8	0.46	NA
ACPL	0.9	NA	1.2	0.31	NA
AnT	1.9	NA	5.4	0.32	NA
BaA	8.8	NA	17	0.74	NA
BaP	8.9	NA	11	0.24	NA
Bg,h,iP	5.3	NA	1.4	0.39	NA
B(2)F	14	NA	8.96	0.29	NA
B(2)HP	11	NA	6.46	0.11	NA
Chrysene	12	NA	17	0.74	NA
Dib,a,h,a	1.3	NA	1.3	0.14	NA
Fluoranthene	4.2	NA	3.7	0.53	NA
Fluorene	1.7	NA	6.4	0.39	NA
I(1,2,3-cd)P	3.8	NA	4.69	0.15	NA
2-Meap	7.5	NA	39	0.9	NA
Naphthalene	2.6	NA	3.9	0.9	NA
Phe	11	NA	21	1.8	NA
Pyrene	8.6	NA	3.1	1.8	NA
Total PAHs	94.6	NA	87.7*	22.196	NA
Other Bills	<NISEC	NA	<NISEC	<NISEC	NA
Total EPH	NA	NA	NA	20,000	12,000
As	45.7	NA	39.7	29.7	NA
Ba	100	NA	90.5	50	NA
Cd	10.1	NA	4.2	0.8	NA
Cr	142	NA	146	69.1	NA
Co	9.6	NA	10.2	13.1	NA
Cu	552	NA	551	121	NA
Pb	391	NA	339	62.4	NA
Hg	4.1	NA	5.9	0.3	NA
Ni	39.1	NA	33.1	34.1	NA
Se	20	NA	2.1	1.1	NA
Ag	4.1	NA	3.3	1.5 J	NA
V	58.7	NA	67.1	63.7	NA
Zn	696	NA	676	219	NA
Other Metals	<NISEC	NA	<NISEC	<NISEC	NA

Sample ID:	SED-04-A	SED-04-B	SED-04-C
Date:	12/19/02	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0	2.5-3.0
Xylene	NA	NA	1.7
Other VOCs	NA	<NISEC	<NISEC
ACP	0.105	0.28	0.96
ACPL	0.082	NA	0.29
AnT	0.2	NA	0.97
BaA	0.72	NA	2
BaP	1.1	NA	2
Bg,h,iP	4	NA	2.4
B(2)F	0.8	NA	1.9
B(2)HP	2.3	NA	1.8
Chrysene	1	NA	2.8
Dib,a,h,a	0.2	NA	0.46
Fluoranthene	1.2	NA	2.5
Fluorene	0.096	NA	0.29
I(1,2,3-cd)P	2.1	NA	1.9
2-Meap	0.127	NA	1.2
Naphthalene	ND	NA	0.42
Phe	6.6	NA	4.5
Pyrene	1.6	NA	6.1
Total PAHs	19.496	NA	35.1
Other Bills	<NISEC	NA	<NISEC
As	9.4	NA	40.1
Ba	41.7	NA	90.1
Co	2	NA	9
Cu	9	NA	23.5
Cr	205	NA	330
Pb	110	NA	380
Hg	0.3	NA	0.6
Ni	34.2	NA	65.8
Se	0.2	NA	0.1
Ag	0.45 J	NA	1.8 J
Zn	280	NA	590
Other Metals	<NISEC	NA	<NISEC

Sample ID:	SED-04-B	SED-04-C
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.5-1.0	2.5-3.0
Benzene	NA	0.21
Other VOCs	NA	<NISEC
ACP	0.092	NA
ACPL	0.09	NA
AnT	0.28	NA
BaA	0.91	NA
BaP	0.91	NA
Bg,h,iP	0.6	NA
B(2)F	0.8	NA
B(2)HP	0.6	NA
Chrysene	1.1	NA
Dib,a,h,a	0.11	NA
Fluoranthene	1.1	NA
Fluorene	0.092	NA
I(1,2,3-cd)P	0.41	NA
Phe	1	NA
Pyrene	1.4	NA
Total PAHs	9.196	NA
Other Bills	<NISEC	NA
Total EPH	NA	1,200
As	17	NA
Ba	50	NA
Cd	0.7	NA
Cr	48	NA
Cu	22	NA
Pb	64.1	NA
Hg	0.16	NA
Ni	20.7	NA
Se	0.7	NA
V	22	NA
Zn	226	NA
Other Metals	<NISEC	NA

Sample ID:	SED-04-C	SED-04-C	SED-04-C(1.5-2)
Date:	12/19/02	12/19/02	03/20/14
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0	1.5-2.0
VOCs	NA	ND	NA
Bills	NA	<NISE EC	NA
Total EPH	NA	NA	1,640
As	8.8	NA	NA
Ba	51.5	NA	NA
Cd	1.4 J	NA	NA
Co	10.4	NA	NA
Cr	28.8	NA	NA
Cu	1.7	NA	NA
Other Metals	<NISE EC	NA	NA

Sample ID:	SED-04-D	SED-04-E	SED-04-C(1.5-2)
Date:	12/19/02	12/19/02	03/20/14
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0	1.5-2.0
VOCs	NA	ND	NA
Bills	NA	<NISE EC	NA
Total EPH	NA	NA	1,040
As	6.6	NA	NA
Ba	31.8	NA	NA
Co	10.1	NA	NA
Cr	18.4 J	NA	NA
Ni	26.4	NA	NA
Se	1.1 J	NA	NA
Other Metals	<NISEC	NA	NA

Sample ID:	SED-04-C	SED-04-C	SED-04-C(1.5-2)
Date:	12/19/02	12/19/02	03/20/14
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0	1.5-2.0
VOCs	NA	ND	NA
Bills	NA	<NISE EC	NA
Total EPH	NA	NA	1,040
As	6.6	NA	NA
Ba	31.8	NA	NA
Co	10.1	NA	NA
Cr	18.4 J	NA	NA
Ni	26.4	NA	NA
Se	1.1 J	NA	NA
Other Metals	<NISEC	NA	NA

Sample ID:	SED-05-A	SED-05-B
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
1,2-4-TCB	NA	0.021
Other VOCs	NA	<NISEC
ACP	0.095	0.17
ACPL	0.096	0.14
BaA	0.31	0.83
BaP	0.34	0.81
Bg,h,iP	0.42	0.57
B(2)HP	0.3	0.36
Dib,a,h,a	0.096	0.21
Fluoranthene	0.34	1
Fluorene	0.09	0.088
I(1,2,3-cd)P	0.36	0.54
Pyrene	0.72	1.1
Total PAHs	4.296	6.096
Other Bills	<NISEC	<NISEC
As	34.1	47.3
Ba	37	80.5
Cd	0.7	1.2
Cr	121	125
Cu	52	87.5
Pb	159	1,320
Hg	354	1.3
Ni	18.1	52.7
Se	4.4	2.7
Ag	4.2	1.6
V	23.7	28
Zn	455	1,030
Other Metals	<NISEC	NA

Sample ID:	SED-05-C	SED-05-D
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
1,2-4-TCB	NA	<NISEC
ACP	0.077	0.094
ACPL	0.077	0.17
AnT	0.2	0.5
BaA	0.55	0.96
BaP	0.56	0.42
Bg,h,iP	0.57	0.4
B(2)HP	0.36	0.19
Chrysene	0.53	1.2
Dib,a,h,a	0.21	1.3
Fluoranthene	1	0.1
Fluorene	0.088	0.16
I(1,2,3-cd)P	0.54	0.29
Pyrene	1.1	1.5
Total PAHs	6.096	7.702
Other Bills	<NISEC	<NISEC
Total EPH	NA	2,430
As	47.3	53
Ba	80.5	127
Cd	1.2	1.2
Cr	125	216
Cu	87.5	117
Pb	1,320	837
Hg	1.3	0.3
Ni	52.7	49
Se	2.7	4.3
Ag	1.6	1.7
V	28	31.2
Zn	1,030	518
Other Metals	<NISEC	NA

Sample ID:	SED-05-D	SED-05-D
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
1,2-4-TCB	NA	<NISEC
ACP	0.2	NA
ACPL	0.18	NA
AnT	0.67	NA
BaA	1.8	NA
BaP	1.7	NA
Bg,h,iP	1	NA
B(2)F	0.93	NA
B(2)HP	1.4	NA
Chrysene	1.7	NA
Dib,a,h,a	0.38	NA
Fluoranthene	3.2	NA
Fluorene	0.22	NA
I(1,2,3-cd)P	1.1	NA
Phe	2.5	NA
Pyrene	3.2	NA
Total PAHs	23.196	NA
Other Bills	<NISEC	NA
As	57.1	NA
Ba	90.5	NA
Cd	2.3	NA
Cr	91.5	NA
Cu	8,650	NA
Pb	375	NA
Hg	1.1	NA
Ni	2,490	NA
Se	5.1	NA
Ag	5.3	NA
V	50	NA
Zn	2,970	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-06-A	SED-06-A
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
Benzene	NA	0.21
Other VOCs	NA	<NISEC
ACP	0.048	NA
ACPL	0.11	NA
AnT	0.18	NA
BaA	0.54	NA
BaP	0.71	NA
Bg,h,iP	0.39	NA
B(2)F	0.32	NA
B(2)HP	0.32	NA
Chrysene	0.62	NA
Dib,a,h,a	0.17	NA
Fluoranthene	1.1	NA
Fluorene	0.083	NA
I(1,2,3-cd)P	0.33	NA
2-Meap	0.13	NA
Pyrene	1.4	NA
Total PAHs	6.293	NA
Other Bills	<NISE EC	NA
As	47.3	NA
Ba	87	NA
Cd	2.3	NA
Cr	91.5	NA
Cu	8,650	NA
Pb	375	NA
Hg	1.1	NA
Ni	2,490	NA
Se	5.1	NA
Ag	5.3	NA
V	50	NA
Zn	2,970	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-06-B	SED-06-B
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
VOCs	NA	<NISEC
ACP	0.048	NA
ACPL	0.11	NA
AnT	0.18	NA
BaA	0.54	NA
BaP	0.71	NA
Bg,h,iP	0.39	NA
B(2)F	0.32	NA
B(2)HP	0.32	NA
Chrysene	0.62	NA
Dib,a,h,a	0.17	NA
Fluoranthene	1.1	NA
Fluorene	0.083	NA
I(1,2,3-cd)P	0.33	NA
2-Meap	0.13	NA
Pyrene	1.4	NA
Total PAHs	6.293	NA
Other Bills	<NISE EC	NA
As	47.3	NA
Ba	87	NA
Cd	2.3	NA
Cr	91.5	NA
Cu	8,650	NA
Pb	375	NA
Hg	1.1	NA
Ni	2,490	NA
Se	5.1	NA
Ag	5.3	NA
V	50	NA
Zn	2,970	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-06-C	SED-06-D
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
1,2-4-TCB	NA	<NISEC
ACP	0.048	NA
ACPL	0.11	NA
AnT	0.18	NA
BaA	0.54	NA
BaP	0.71	NA
Bg,h,iP	0.39	NA
B(2)F	0.32	NA
B(2)HP	0.32	NA
Chrysene	0.62	NA
Dib,a,h,a	0.17	NA
Fluoranthene	1.1	NA
Fluorene	0.083	NA
I(1,2,3-cd)P	0.33	NA
2-Meap	0.13	NA
Pyrene	1.4	NA
Total PAHs	6.293	NA
Other Bills	<NISE EC	NA
As	47.3	NA
Ba	87	NA
Cd	2.3	NA
Cr	91.5	NA
Cu	8,650	NA
Pb	375	NA
Hg	1.1	NA
Ni	2,490	NA
Se	5.1	NA
Ag	5.3	NA
V	50	NA
Zn	2,970	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-06-D	SED-06-D
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
VOCs	NA	<NISEC
Bills	NA	NA
Total EPH	NA	6,100
As	47.3	NA
Ba	87	NA
Cd	2.3	NA
Cr	91.5	NA
Cu	8,650	NA
Pb	375	NA
Hg	1.1	NA
Ni	2,490	NA
Se	5.1	NA
Ag	5.3	NA
V	50	NA
Zn	2,970	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-06-E	SED-06-E
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
VOCs	NA	<NISEC
ACP	0.048	NA
ACPL	0.11	NA
AnT	0.18	NA
BaA	0.54	NA
BaP	0.71	NA
Bg,h,iP	0.39	NA
B(2)F	0.32	NA
B(2)HP	0.32	NA
Chrysene	0.62	NA
Dib,a,h,a	0.17	NA
Fluoranthene	1.1	NA
Fluorene	0.083	NA
I(1,2,3-cd)P	0.33	NA
2-Meap	0.13	NA
Pyrene	1.4	NA
Total PAHs	6.293	NA
Other Bills	<NISE EC	NA
As	47.3	NA
Ba	87	NA
Cd	2.3	NA
Cr	91.5	NA
Cu	8,650	NA
Pb	375	NA
Hg	1.1	NA
Ni	2,490	NA
Se	5.1	NA
Ag	5.3	NA
V	50	NA
Zn	2,970	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-06-F	SED-06-F
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
VOCs	NA	<NISEC
ACP	0.048	NA
ACPL	0.11	NA
AnT	0.18	NA
BaA	0.54	NA
BaP	0.71	NA
Bg,h,iP	0.39	NA
B(2)F	0.32	NA
B(2)HP	0.32	NA
Chrysene	0.62	NA
Dib,a,h,a	0.17	NA
Fluoranthene	1.1	NA
Fluorene	0.083	NA
I(1,2,3-cd)P	0.33	NA
2-Meap	0.13	NA
Pyrene	1.4	NA
Total PAHs	6.293	NA
Other Bills	<NISE EC	NA
As	47.3	NA
Ba	87	NA
Cd	2.3	NA
Cr	91.5	NA
Cu	8,650	NA
Pb	375	NA
Hg	1.1	NA
Ni	2,490	NA
Se	5.1	NA
Ag	5.3	NA
V	50	NA
Zn	2,970	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-07-A	SED-07-A
Date:	12/20/02	12/20/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
1,2-4-TCB	NA	<NISEC
ACP	0.645	NA
ACPL	0.97	NA
AnT	0.19	NA
BaA	0.83	NA
BaP	1.3	NA
Bg,h,iP	1.3	NA
B(2)F	0.41	NA
B(2)HP	2.1	NA
Chrysene	1.3	NA
Dib,a,h,a	0.22	NA
Fluoranthene	4.1	NA
Fluorene	0.072	NA
I(1,2,3-cd)P	0.64	NA
Phe	5.7	NA
Pyrene	1.3	NA
Total PAHs	19.496	NA
Other Bills	<NISE EC	NA
As	41.7	NA
Ba	62.1	NA
Cd	1.4	NA
Cr	666	NA
Cu	1,100	NA
Pb	86.5	NA
Hg	0.3	NA
Ni	350	NA
Se	2.1	NA
Ag	1.1	NA
V	25	NA
Zn	258	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-07-B	SED-07-B
Date:	12/20/02	12/20/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
VOCs	NA	<NISEC
ACP	0.667	NA
ACPL	0.985	NA
AnT	0.2	NA
BaA	0.9	NA
BaP	0.94	NA
Bg,h,iP	0.54	NA
B(2)F	0.46	NA
B(2)HP	1.9	NA
Chrysene	1.1	NA
Dib,a,h,a	0.14	NA
Fluoranthene	1.2	NA
Fluorene	0.059	NA
I(1,2,3-cd)P	0.7	NA
Phe	4.7	NA
Pyrene	1.7	NA
Total PAHs	18.896	NA
Other Bills	<NISE EC	NA
As	8.5	NA
Ba	51.8	NA
Cd	0.9	NA
Cr	103	NA
Cu	153	NA
Pb	113	NA
Hg	0.47	NA
Ni	38.4	NA
Se	0.6	NA
Ag	258	NA
V	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-07-C	SED-07-D
Date:	12/20/02	12/20/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
VOCs	NA	<NISEC
ACP	0.617	NA
ACPL	0.883	NA
AnT	0.2	NA
BaA	0.9	NA
BaP	0.9	NA
Bg,h,iP	0.51	NA
B(2)F	0.44	NA
B(2)HP	1.8	NA
Chrysene	1.1	NA
Dib,a,h,a	0.14	NA
Fluoranthene	1.1	NA
Fluorene	0.058	NA
I(1,2,3-cd)P	0.67	NA
Phe	4.5	NA
Pyrene	1.6	NA
Total PAHs	17.896	NA
Other Bills	<NISE EC	NA
As	7.9	NA
Ba	48.1	NA
Cd	0.9	NA
Cr	97.1	NA
Cu	145	NA
Pb	107	NA
Hg	0.44	NA
Ni	36.1	NA
Se	0.6	NA
Ag	2.4	NA
V	23.7	NA
Zn	244	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-07-E	SED-07-E
Date:	12/20/02	12/20/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
VOCs	NA	ND
Bills	<NISE EC	NA
As	14.5	NA
Ba	45.1	NA
Co	12.5	NA
Cr	47.2	NA
Cu	31.9	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-08-A	SED-08-A
Date:	12/19/02	12/19/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
Benzene	NA	0.21
Other VOCs	NA	<NISEC
ACP	0.048	NA
ACPL	0.11	NA
AnT	0.18	NA
BaA	0.54	NA
BaP	0.71	NA
Bg,h,iP	0.39	NA
B(2)F	0.32	NA
B(2)HP	0.32	NA
Chrysene	0.62	NA
Dib,a,h,a	0.17	NA
Fluoranthene	1.1	NA
Fluorene	0.083	NA
I(1,2,3-cd)P	0.33	NA
2-Meap	0.13	NA
Pyrene	1.4	NA
Total PAHs	6.293	NA
Other Bills	<NISE EC	NA
As	47.3	NA
Ba	87	NA
Cd	2.3	NA
Cr	91.5	NA
Cu	8,650	NA
Pb	375	NA
Hg	1.1	NA
Ni	2,490	NA
Se	5.1	NA
Ag	5.3	NA
V	50	NA
Zn	2,970	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-08-B	SED-08-B
Date:	12/20/02	12/20/02
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0
VOCs	NA	ND
Bills	<NISEC	NA
As	14.5	NA
Ba	45.1	NA
Co	12.5	NA
Cr	47.2	NA
Cu	31.9	NA
Other Metals	<NISE EC	NA

Sample ID:	SED-08-C	SED-08-D	SED-08-D-R-4.5
Date:	12/20/02	12/20/02	03/20/14
Depth Interval:	0.0-0.5	0.5-1.0	4.0-4.5
1,2-4-TCB	NA	NA	0.021
Other VOCs	NA	<NISEC	NA
ACP	0.071	NA	NA
ACPL	0.071	NA	NA
AnT	0.2	NA	NA
BaA	0.65	NA	NA
BaP	0.85	NA	NA
Bg,h,iP	0.54	NA	NA
B(2)F	0.71	NA	NA
B(2)HP	2	NA	NA
Chrysene	1.7	NA	NA
Dib,a,h,a	0.23	NA	NA
Fluoranthene	2.1	NA	NA
Fluorene	0.096	NA	NA
I(1,2,3-cd)P	0.95	NA	NA
2-Meap	0.052	NA	NA
Naphthalene	0.047	NA	NA
Phe	4.94	NA	NA
Pyrene	2.1	NA	NA
Total PAHs	14.896	NA	NA
Other Bills	<NISEC	NA	NA
Total EPH	NA	NA	27,000
As	22	NA	94.8
Ba	96.2	NA	128
Co	4.1	NA	13
Cr	58.1	NA	103
Cu	90.1	NA	97.1
Cn	360	NA