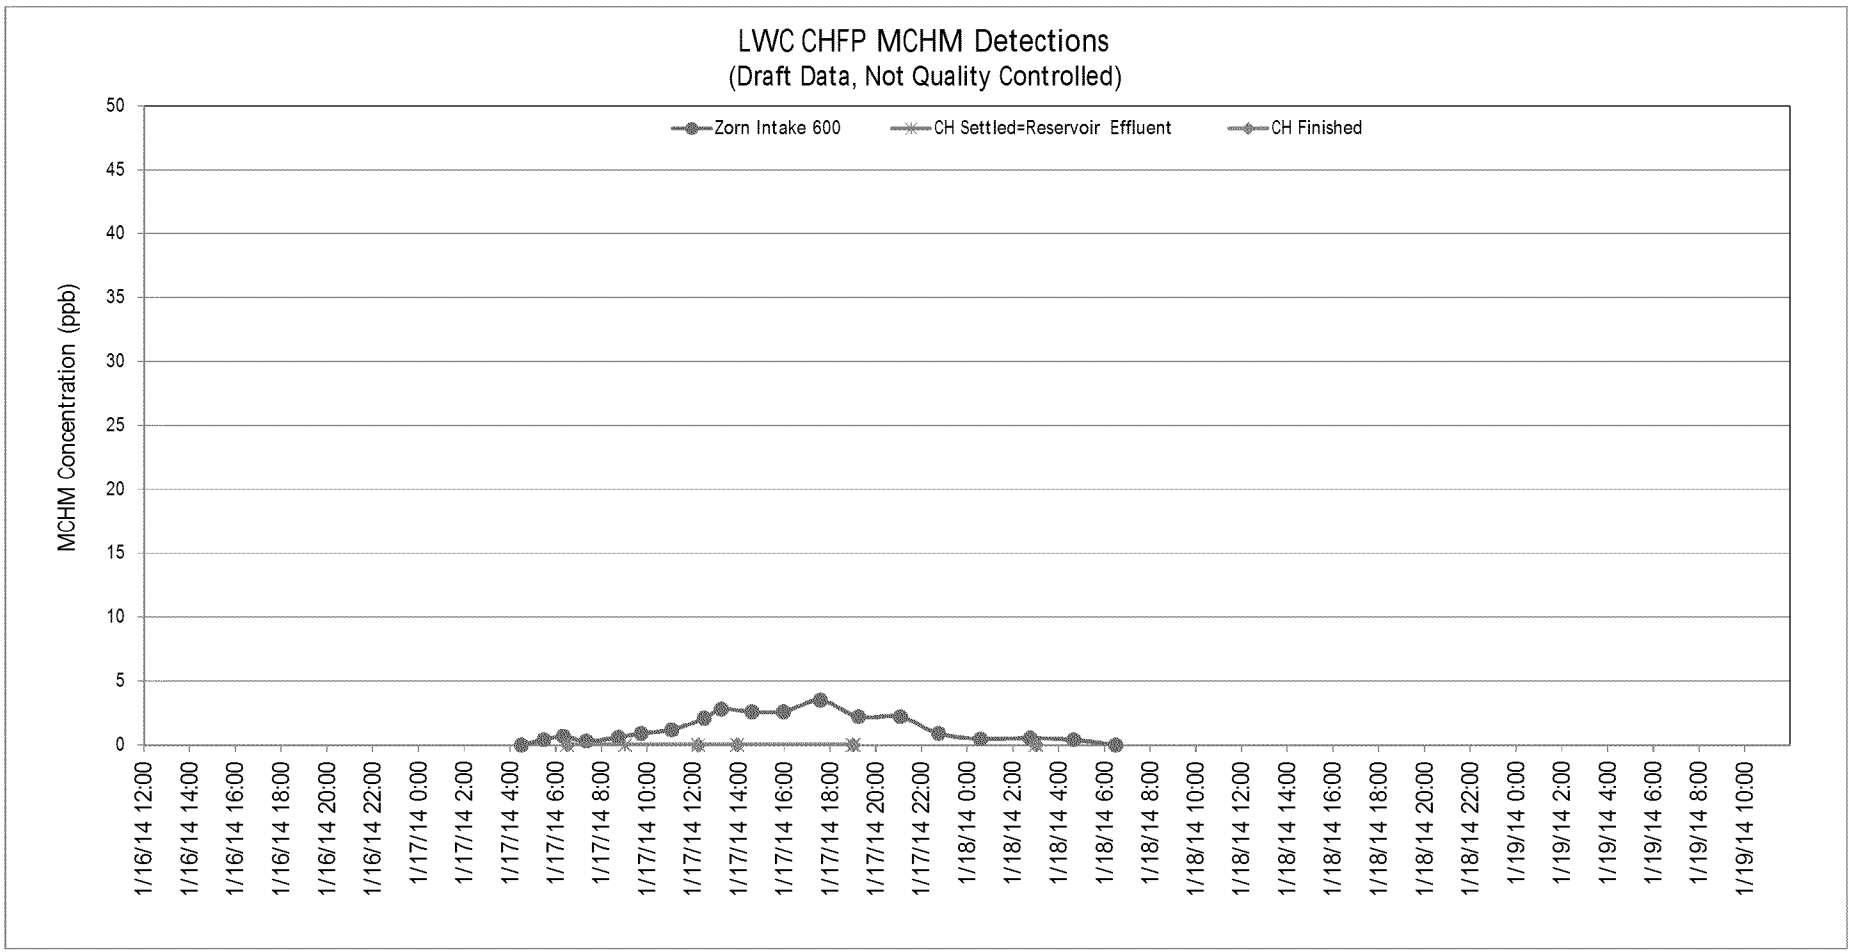
LWC CHFP MCHM Detections
(Draft Data, Not Quality Controlled)
Zorn Intake 600
CH Settled=Reservoir Effluent
CH Finished
MCHM Concentration (ppb)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1/16/14 12:00
1/16/14 14:00
1/16/14 16:00
1/16/14 18:00
1/16/14 20:00
1/16/14 22:00
1/17/14 0:00
1/17/14 2:00
1/17/14 4:00
1/17/14 6:00
1/17/14 8:00
1/17/14 10:00
1/17/14 12:00
1/17/14 14:00
1/17/14 16:00
1/17/14 18:00
1/17/14 20:00
1/17/14 22:00
1/18/14 0:00
1/18/14 2:00
1/18/14 4:00
1/18/14 6:00
1/18/14 8:00
1/18/14 10:00
1/18/14 12:00
1/18/14 14:00
1/18/14 16:00
1/18/14 18:00
1/18/14 20:00
1/18/14 22:00
1/19/14 0:00
1/19/14 2:00
1/19/14 4:00
1/19/14 6:00
1/19/14 8:00
1/19/14 10:00