Printed out for: UNIT2OP - 30-Apr-04 15:25:32
0 Messages 2SGBG01 COMBUSTION AIR 30-Apr-04 15:25:32

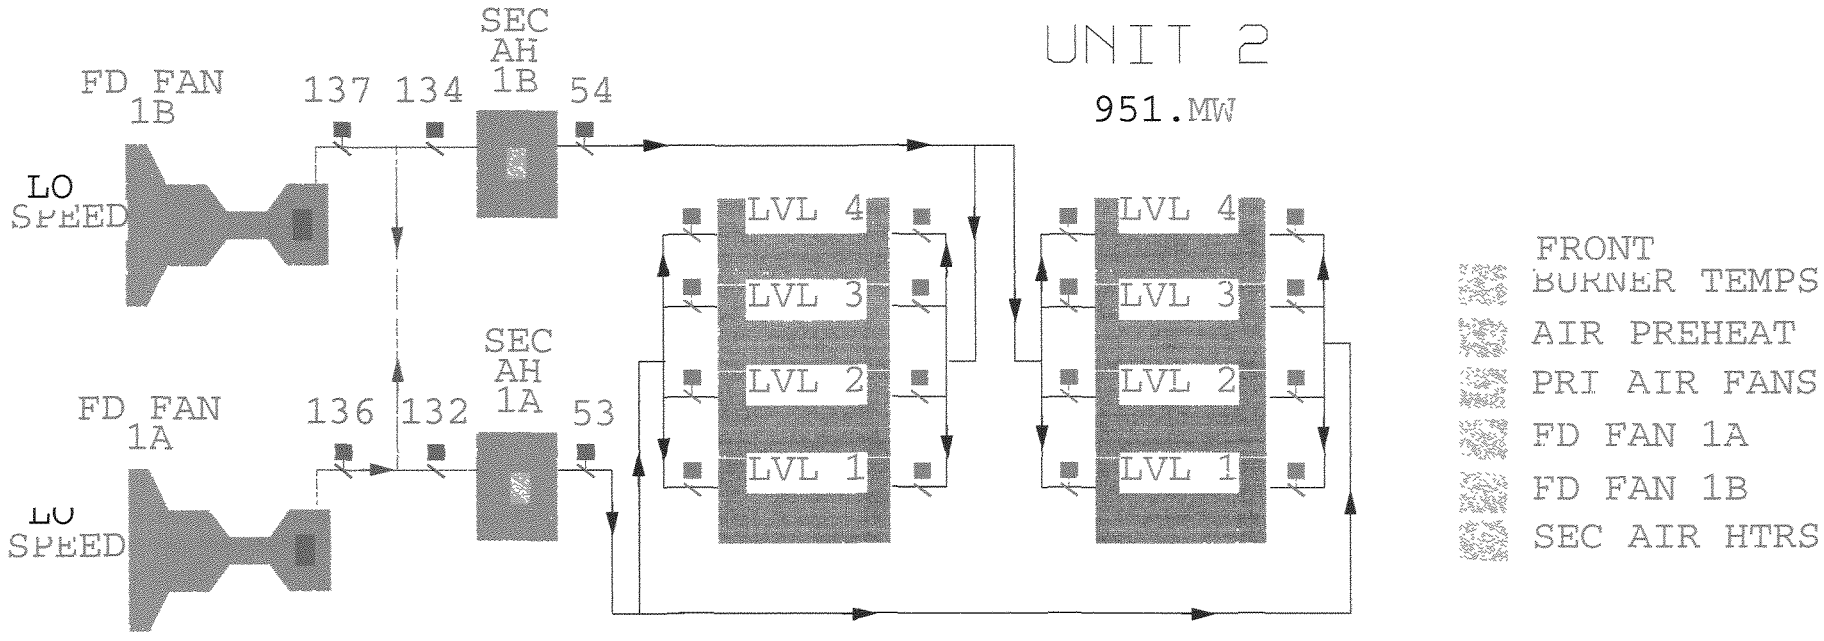

FAN ROOM TEMP
63.

	FD FANS 1A	FD FANS 1B		SEC AIR HTRS 1A	SEC AIR HTRS 1B		SEC AIR WINDBOX DUCT PRESS REAR NORTH INWC	SEC AIR WINDBOX DUCT PRESS FRONT SOUTH INWC	SEC AIR WINDBOX DAMPER POS REAR NORTH %	SEC AIR WINDBOX DAMPER POS FRONT SOUTH %
						LVL 4	4.3	4.7	78.	73.
KLBH	Shutd	Shut	FLOW %	76.	76.	LVL 3	0.0	4.6	22.	74.
D/P	11.8	11.5	OT F	713.	713.	LVL 2	4.8	4.6	78.	73.
AMPS	226.	216.	IN F	73.	71.	LVL 1	3.5	4.1	74.	74.

EndTim= 30-Apr-04 15:25:32 /EvalTim= 30-Apr-04 15:25:32 /PanRate= 0

IP7_035275