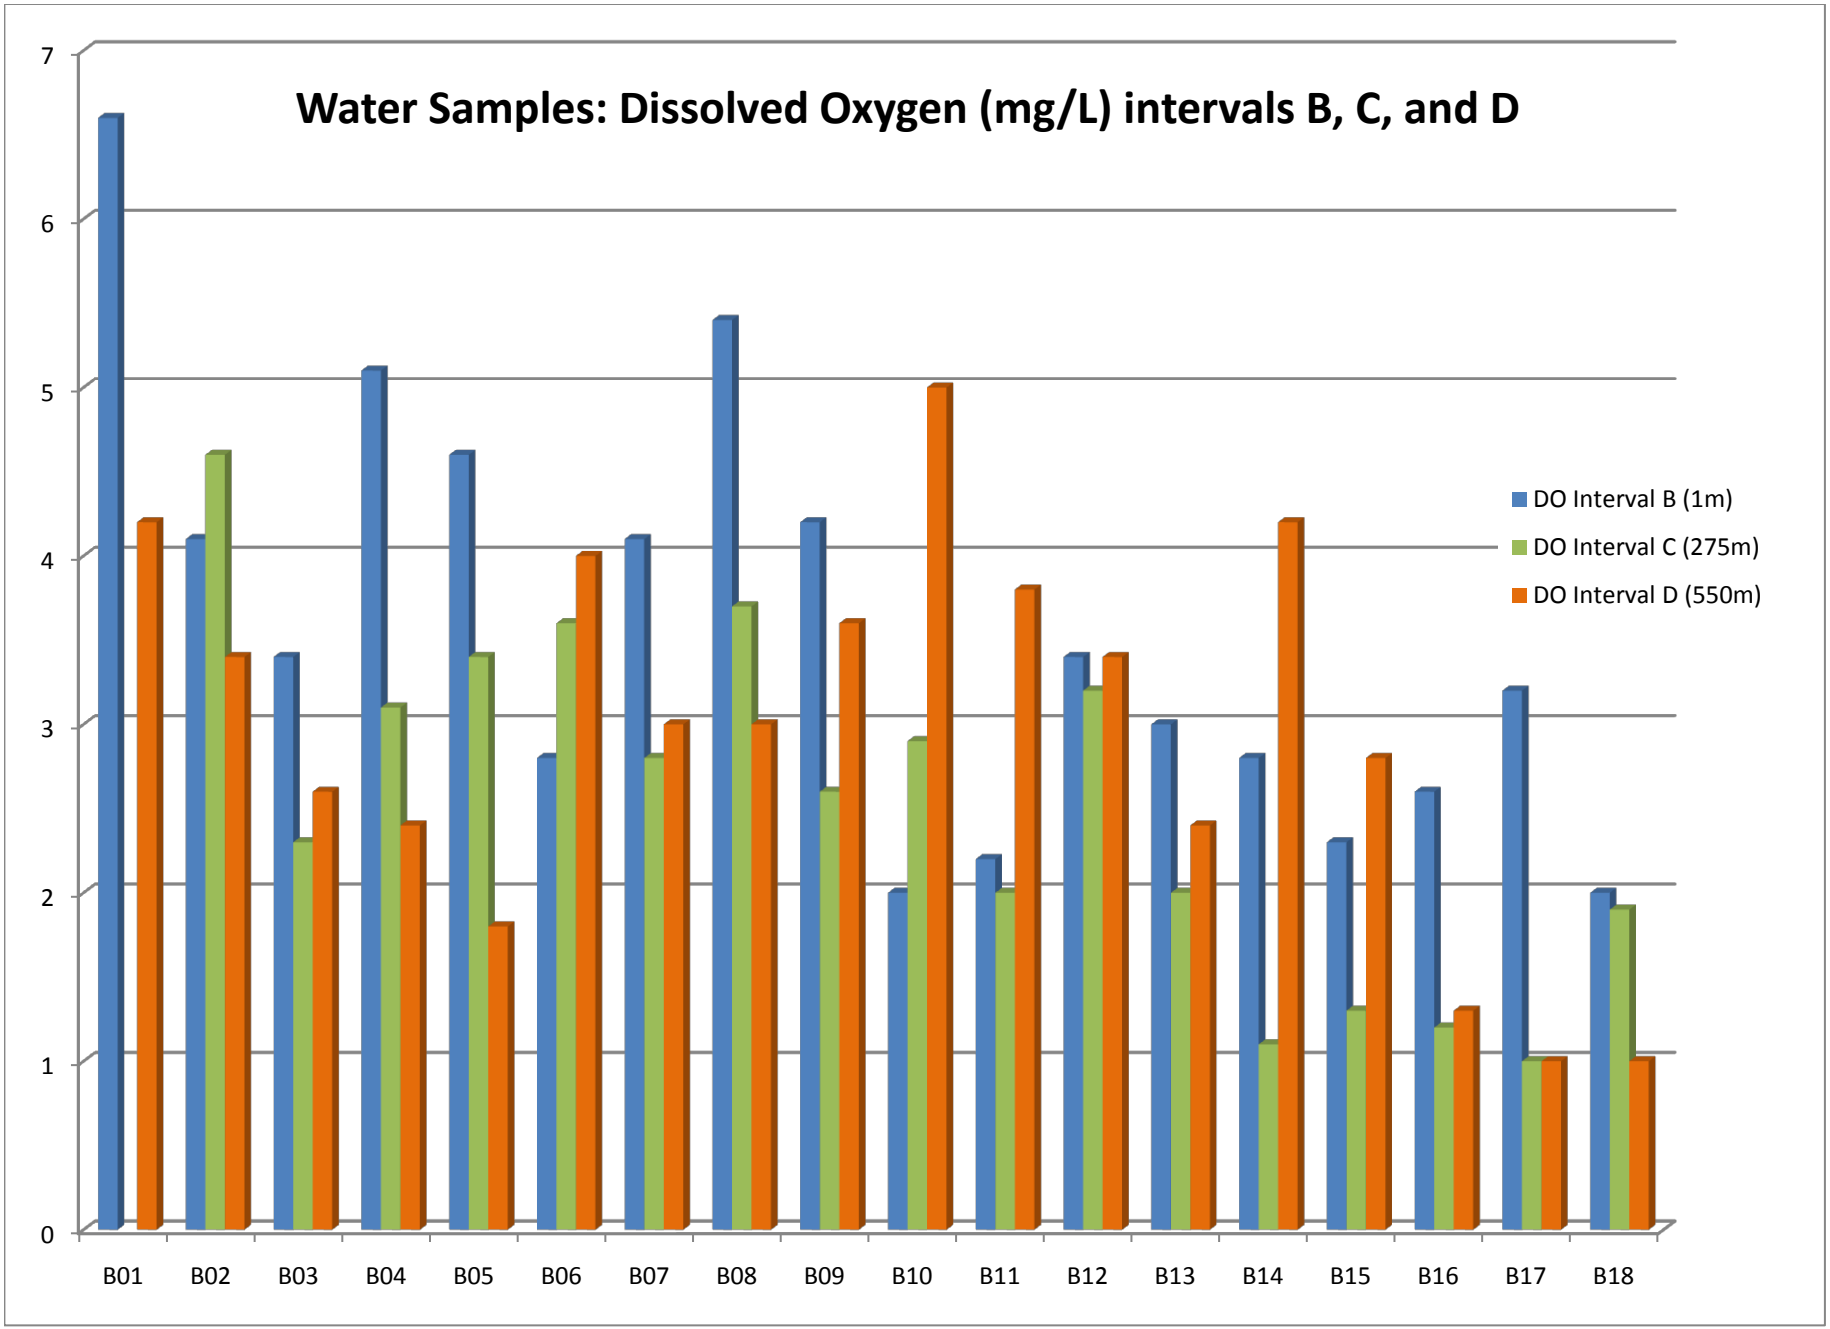
Water Samples: Dissolved Oxygen (mg/L) intervals B, C, and D
7
6
5
4
3
2
1
0
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
DO Interval B (1m)
DO Interval C (275m)
DO Interval D (550m)

6068089